

УСЛОВИЯ

проведения финального этапа соревнований на приз имени В.В. Дехтерёва среди отделений газодымозащитной службы города Санкт-Петербурга в 2019 г.

Финал соревнований на приз им. В.В.Дехтерёва проводится в соответствии с планом Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу и программой соревнований. Организация проведения финала возлагается на начальника НГДЗС, начальника УМТО Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, начальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу» и начальника 2 ПСО ФПС. В состав судейской коллегии входят сотрудники СПТ и ПАСР ЦУКС, УПТ и АСР Главного управления, работники Управления организации мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Данные условия разработаны в соответствии с «Положением о проведении соревнований на приз имени В.В. Дехтерёва среди отделений газодымозащитной службы пожарно-спасательного гарнизона города Санкт-Петербурга» (далее Положение).

Участники соревнований

В соревнованиях принимают участие команды, которые вышли в финал соревнований по итогам проведения отборочного этапа. В соревнованиях принимают участие звенья ГДЗС пожарных частей (пожарно-спасательных частей), в состав которых входят газодымозащитники одной части. Не допускается включение в состав команд газодымозащитников принимающих участие в соревнованиях среди звеньев ГДЗС.

В состав участников команды входят семь газодымозащитников (из них 2 командира звена ГДЗС (лица начальствующего (руководящего) состава) и постовой на посту безопасности). Не допускается участие в составе команды начальников караулов (за исключением СПСЧ) и руководства части или отряда.

Экипировка газодымозащитников должна соответствовать требованиям Положения (боевая одежда пожарных и средства защиты рук должны быть штатно выдаваемые в подразделениях, с не истекшим сроком носки), при выполнении упражнений, экипировка в момент финиша (окончания выполнения упражнения) должна соответствовать экипировке на старте, поясные ремни СИЗОД застегнуты.

Маркировка шлемов газодымозащитников должна соответствовать занимаемой должности.

При выполнении упражнений не допускается менять состав звена, постового на посту безопасности, за исключением случаев травмирования газодымозащитников.

В случае, если один из участников не может продолжать соревнования по медицинским показаниям, разрешается его замена газодымозащитником

исполняющим обязанности постового на посту безопасности. При этом постовым на посту безопасности назначается представитель команды. В случае травмирования командира звена, его обязанности возлагаются на наиболее подготовленного газодымозащитника.

Условия выполнения упражнений

Участникам соревнований предлагается поочередно выполнить два упражнения:

1. Преодоление огневой полосы психологической подготовки с выполнением упражнения по ликвидации горения горючей жидкости (далее ГЖ), запуском системы орошения, вскрытию проема при помощи цепной пилы и дисковой пилы, ликвидацией утечки жидкости, путем перекрывания вентиля трубопровода и вскрытием дверного проема ручным инструментом.

2. Разборка конструкций в помещении надстройки, развертывание в помещениях 2-го и 1-го этажей палубной надстройки с ликвидацией «очага пожара». Освещение места проведения работ, извлечение пострадавшего из под завала и переноска его в безопасную зону.

УПРАЖНЕНИЕ № 1.

Преодоление огневой полосы психологической подготовки с выполнением упражнения по ликвидации горения горючей жидкости (далее ГЖ), запуском системы орошения, вскрытию проема при помощи цепной пилы и дисковой пилы, ликвидацией утечки жидкости, путем перекрывания вентиля трубопровода и вскрытием дверного проема ручным инструментом.

По команде судьи информатора «Приготовитесь к выполнению упражнения» личный состав команды прибывает к месту старта в боевой одежде, снаряжении и СИЗОД. Упражнение выполняют все члены команды, в том числе постовой на посту безопасности. На обозначенном месте устанавливаются огнетушители (основной и резервный), пила цепная и дисковая. Представитель команды делит газодымозащитников на два звена ГДЗС (три и четыре газодымозащитника (в состав звена ГДЗС включается постовой на посту безопасности)), очередность движения звеньев ГДЗС, является тактическим решением команды, при этом каждое звено ГДЗС двигается со штурмовым топором и ручным инструментом типа «Halligan tool». Командиры звеньев ГДЗС производят осмотр личного состава, боевой одежды, снаряжения, средств связи и освещения, ПТВиО предъявляемым требованиям, после чего докладывает о готовности судье при участниках. Судья при участниках производит контрольный осмотр экипировки, после этого подает команду «На старт». По команде командиров звеньев, «Звено, дыхательные аппараты проверь», газодымозащитники проводят рабочую проверку, делают доклад о величине давления в баллоне, «Газодымозащитник Петров к включению готов, давление». Включение личного состава в СИЗОД проводится по команде командира звена ГДЗС: «Звено, в дыхательные аппараты включись», после доклада ему о положительных результатах рабочей

проверки (в случае если порядок проведения рабочей проверки и включения, утвержденный Регламента отличается от указанного, то необходимо проводить в соответствии с Регламентом). Судья на дистанции и этапах упражнений по команде старшего судьи соревнований производит включение системы «орошения» и поджог ГЖ. После этого судья при участниках дает команды «Внимание» и «Марш» (выстрел стартового пистолета).

Время от подачи команды «Приготовитесь к выполнению упражнения» до команды «На старт», отводимое для подготовки к старту, составляет не более 5-и минут.

На выполнение упражнения определяется время не более 10 минут. По истечении 10 минут упражнение считается невыполненным.

В случае невыполнения упражнения отделению ГДЗС начисляется время 25 минут.

Отделение ГДЗС преодолевает снаряды согласно схемы (рис. № 1, 2), при подъеме (спуске) по лестницам необходимо двигаться по ступеням, за исключением лестницы при выходе из прямка эстакады. Спуск по лестнице в прямок осуществляется лицом к ней, перешагивая не более чем через одну ступеньку. При выходе из прямка, допускается спуск на землю непосредственно с площадки лестницы. Топор штурмовой и ручной инструмент переносятся любым удобным способом. При преодолении снарядов не допускается бросать штурмовой топор и ручной инструмент, допускается только его передача из рук одного газодымозащитника в руки другого.

После команды «Марш», первое звено ГДЗС преодолевает снаряды согласно схемы (рис. № 1). После прохождения снаряда № 1 «эстакада», звено ГДЗС двигается к снаряду № 2, при прохождении данного снаряда звено ГДЗС ликвидирует горение горючей жидкости в противне с помощью одного из огнетушителей. При преодолении «окна» не допускается использовать (наступать) ограждение «эстакады», перед «окном».

В случае, когда ликвидировать горение жидкости одним огнетушителем не удастся, разрешается использование резервного огнетушителя (допускается спуститься за резервным огнетушителем одному из газодымозащитников). Запрещено тушение жидкости одновременно двумя огнетушителями.

После ликвидации горения ГЖ в противне газодымозащитник должен поставить использованный (-е) огнетушитель(-и) в обозначенное место, после чего звено ГДЗС в полном составе продолжает прохождение полосы. Звено ГДЗС может продолжать движение только после ликвидации горения и постановки огнетушителя в обозначенное место.

Далее звено ГДЗС запускает систему орошения (снаряды №3), путем открытия вентиля трехходового разветвления, при этом вентиль окручивается до упора. После этого звено ГДЗС проходит снаряды №4, №5, №6, № 7, № 8 и № 9. Запрещается начинать движение по «лабиринту» (снаряд № 4) до полного открытия вентиля трехходового разветвления.

После выхода из «лабиринта» (снаряд № 4) газодымозащитники приступают к преодолению снаряда № 5 «забор», при этом газодымозащитники, могут оказывать друг другу помощь в преодолении снаряда. При преодолении снаряда № 5 «забор» не допускается использовать (наступать) металлическое основание снаряда.

Перед входом в первый туннель (снаряд №7), газодымозащитник из состава звена ГДЗС заводит пилу цепную и производит вскрытие проема в отмеченной зоне (снаряд №6), после чего глушит пилу, ставит её на обозначенное место и в составе звена ГДЗС продолжает движение к следующим снарядам согласно схемы. Вскрытие проема должно производиться только с помощью пилы цепной, не допускается использование рук, ног, прочих частей тела или другого инструмента. Во время работы с пилой цепной все газодымозащитники находятся позади газодымозащитника производящего резку. Запрещается пересекать контрольную линию и брать в руки и (или) заводить пилу цепную до преодоления всех газодымозащитников снаряда № 5 «забор», направлять движущуюся режущую часть пилы в сторону газодымозащитников.

Далее газодымозащитники преодолевают снаряды № 8, № 9, № 10.

После прохождения снаряда №9 звено ГДЗС производит вскрытие двери (снаряд №10), в обозначенном месте, с использованием ручного инструмента. Разрешается начинать вскрытие двери только после того, как все газодымозащитники спустятся со снаряда №8 (обе ноги последнего газодымозащитника находятся на земле). После вскрытия двери звено ГДЗС финиширует. При вскрытии двери не допускается заступать, заваливаться, заносить инструмент и его части за плоскость двери.

Второе звено ГДЗС стартует после финиширования последнего газодымозащитника первого звена ГДЗС. Движение звена ГДЗС осуществляется согласно схемы (рис. № 2).

Во время движения по снаряду № 1 «эстакада» звено ГДЗС ликвидирует утечку жидкости путем перекрытия вентиля трубопровода (вентиль при этом закручивается до упора). Звено ГДЗС может продолжать движение (пересекать контрольную линию) только после перекрытия вентиля и ликвидации «утечки жидкости».

Далее звено ГДЗС преодолевает снаряды №2, №3, №4. При прохождении снаряда №3 газодымозащитники поднимаются на «лабиринт» и спускаются с него в обозначенной зоне, после чего преодолевают снаряд №4 «забор», при этом газодымозащитники, могут оказывать друг другу помощь в преодолении снарядов. При преодолении снаряда № 4 «забор» не допускается использовать (наступать) металлическое основание снаряда. При прохождении снаряда №5, перед входом в тоннель газодымозащитник из состава звена ГДЗС заводит пилу дисковую и производит вскрытие проема (снаряд №6), путем разрезания ригелей запорных устройств, после чего глушит пилу, ставит ее на обозначенное место и в составе звена ГДЗС продолжает движение к следующим снарядам согласно схемы. Во время работы с пилой дисковой все газодымозащитники находятся позади газодымозащитника производящего резку. Запрещается направлять движущуюся режущую часть пилы в сторону газодымозащитников.

Далее газодымозащитники преодолевают снаряды № 7, № 8, № 9.

После прохождения «двери» (снаряд №9), звено ГДЗС финиширует.

Результат определяется временем с момента старта первого звена ГДЗС до пересечения линии «финиш» последним газодымозащитником второго звена, а так же наложенным штрафным временем.

По окончании выполнения упражнения газодымозащитники выключаются из СИЗОД, в кратчайшие сроки, убирают ПТВиО и готовятся к выполнению следующего упражнения.

УПРАЖНЕНИЕ № 2.

Разборка конструкций в помещении надстройки, развертывание в помещениях 2-го и 1-го этажей палубной надстройки с ликвидацией «очага пожара». Освещение места проведения работ, извлечение пострадавшего из под завала и переноска его в безопасную зону.

По команде судьи информатора «Приготовится к выполнению упражнения» личный состав команды прибывает к месту старта в боевой одежде, снаряжении и СИЗОД, на исходную позицию. Упражнение выполняется расчетом из семи человек (два звена ГДЗС и постовой на посту безопасности). У линии старта укладываются рукава \varnothing 51 мм, длиной 20 м (\pm 1 м) (количество и порядок укладки не регламентируется), перекрывной ствол, электрогенератор (прогрет и заглушен), мачта освещения в сборе с прожектором(-ами), катушка с проводом, жесткие носилки (спинальный щит), ДАСВ, в комплекте с лицевой частью или спасательным устройством, и прочее оборудование (по решению представителя команды). Рукава между собой не соединены, ручной ствол от рукавов отсоединён. Командиры звеньев ГДЗС производят осмотр личного состава, боевой одежды, снаряжения, средств связи (не менее чем у командиров звена ГДЗС и постового на посту безопасности) и освещения, ПТВиО предъявляемым требованиям, после чего докладывают о готовности судье при участниках. Судья при участниках производит контрольный осмотр экипировки, после этого подается команда «На старт По команде командиров звеньев, «Звено, дыхательные аппараты проверь», газодымозащитники проводят рабочую проверку, делают доклад о величине давления в баллоне, «Газодымозащитник Петров к включению готов, давление». Включение личного состава в СИЗОД проводится по команде командира звена ГДЗС: «Звено, в дыхательные аппараты включись», после доклада ему о положительных результатах рабочей проверки (в случае если порядок проведения рабочей проверки и включения, утвержденный Регламента отличается от указанного, то необходимо проводить в соответствии с Регламентом), после доклада ему о положительных результатах рабочей проверки, постовой на посту безопасности делает запись в планшет и передает его представителю команды. Исходное положение: включенные в СИЗОД газодымозащитники стоят на линии старта. Убедившись в готовности участников, судья подает команды «Внимание» и «Марш» (выстрел стартового пистолета).

Для подготовки к старту отводится время не более 5-ти минут, время от подачи команды «Приготовится к выполнению упражнения» до команды «На старт».

На выполнение упражнения определяется время не более 15 минут. По истечении 15 минут упражнение считается невыполненным.

В случае невыполнения упражнения отделению ГДЗС начисляется 35 минут.

После команды «Марш», стартуют оба звена ГДЗС и двигаются согласно схемы (рис. № 3).

Первое звено ГДЗС, стартует совместно с постовым на посту безопасности, двигается согласно схемы и производит разбор конструкций (ящиков), укладывая каждый элемент в обозначенное для него место. После разборки конструкция (ящиков) и обнаружения газового баллона, один из газодымозащитников передаёт его постовому на посту безопасности. После получения газового баллона постовой на посту безопасности устанавливает его в обозначенное место. После того как баллон уложен звено ГДЗС выходит из надстройки и продолжает выполнять упражнение согласно схемы. Не допускается падение баллона и удары его об элементы конструкций. В случае если ни один из элементов не уложен на обозначенное место, упражнение считается невыполненным.

Постовому на посту запрещается входить в помещение надстройки.

Второе звено ГДЗС запускает электрогенератор, проводит прокладку кабельной линии и устанавливает мачту освещения около места проведения работ, одевают лицевую часть (спасательное устройство) ДАСВ на «пострадавшего» (допускается одновременно организовывать освещение и одевать на «пострадавшего» лицевую часть (спасательное устройство) ДАСВ). После этого газодымозащитники производят снятие элементов конструкции с «пострадавшего» и укладку этих конструкций в обозначенное место. Далее газодымозащитники кладут спинальный щит около «пострадавшего», берут пострадавшего в трех точках (двумя руками в каждой из точек, верхняя часть тела (голова), средняя часть тела и ноги) и по команде одного из газодымозащитников укладывают на носилки (спинальный щит), закрепляют крепежными ремнями, не менее чем в трех обозначенных местах (плечевой и тазобедренный отделы, отдел голени) и переносят пострадавшего на носилках (спинальном щите) в обозначенное место за линию старта. При переноске «пострадавшего» не допускаются падение ДАСВ на землю и укладка его на «пострадавшего», закрепление ремня на шее «пострадавшего», удары частями тела об элементы конструкции, землю и др., удары по «пострадавшему», свисание с носилок (спинального щита) рук, ног, головы.

Звено ГДЗС, выполнившее первым свой элемент, берет ПТВ (напорные рукава \varnothing 51 мм, перекрывной ручной ствол) и двигается согласно схемы. Поднимается на второй этаж, подсоединяет рабочую рукавную линию к разветвлению. Перед входом в «непригодную для дыхания зону» (вход в палубную надстройку) газодымозащитник проверяет наличие воды в рабочей линии путем кратковременного открытия ствола, при этом визуально должен быть виден выход струи воды, давление воды в рукавных линиях будет составлять не менее 3-х атм. В момент входа звена ГДЗС в задымленную зону все газодымозащитники звена ГДЗС и постовой на посту безопасности должны находиться на площадке второго этажа.

Звено ГДЗС проводит разведку в помещениях 2-го и 1-го этажей палубной надстройки с рабочей линией заполненной водой, не допускается

перекрытие воды в рабочей линии после входа в «непригодную для дыхания среду». Постовому на посту безопасности разрешается оказывать помощь звену ГДЗС в прокладке рабочей рукавной линии, при этом он должен находиться перед входом в «непригодную для дыхания среду», на площадке второго этажа, со стороны установки разветвления, с момента входа звена ГДЗС в надстройку, до момента финиша.

Звено ГДЗС в задымленной зоне 2-го этажа находит трап на 1-й этаж, спускается на 1-й этаж палубной надстройки и проводит прокладку рабочей линии до позиции «ствольщика». Допускается возврат газодымозащитника (-ов) в помещения палубной надстройки для прокладки рабочей линии. Не допускается движение газодымозащитников при отсутствии проложенной рабочей линии.

Звено ГДЗС вторым окончившее выполнение упражнения двигается согласно схемы, вдоль рабочей линии к позиции ствольщика первого звена ГДЗС, звену ГДЗС разрешается оказывать помощь в прокладке рукавной линии.

После сбора всех газодымозащитников двух звеньев ГДЗС внутри обозначенной зоны (на неокрашенном асфальтовом покрытии) ствольщик приступает к ликвидации «очага пожара». Во время работы по ликвидации условного «очага пожара» ствольщик со стволом и остальные газодымозащитники звеньев ГДЗС должны быть в обозначенной позиции в полном составе.

В случае необходимости изменить давление в рукавных линиях, постовой на посту безопасности подает команду водителю на повышение или понижение давления.

Результат определяется временем с момента старта до заполнения электронной мишени водой, а так же наложенным штрафным временем. По окончании выполнения упражнения газодымозащитники выключаются из СИЗОД, совместно с постовым на посту безопасности и водителем убирают ПТВ и О, рукавные линии, в кратчайшие сроки.

Примечания:

1. «Непригодная для дыхания среда» - это зона от входа в палубную надстройку, до электронной мишени (финиша).

2. Каждая команда прибывает с огнетушителями ОП-4(з), в количестве, не менее 2-х штук.

3. У каждого газодымозащитника должен быть индивидуальный фонарь (закреплен на шлеме пожарного, на ремнях подвесной системы ДАСВ или на боевой одежде), у командира звена – групповой (расположен на газодымозащитнике, не допускается его нахождение на ДАСВ, в карманах чехлов, боевой одежды, продевать пожарный пояс в ручку фонаря).

Фонарь пожарный групповой – осветительный прибор, обладающий мощным источником света, оснащенный ремнем и ручкой для переноски и имеющий относительно большую массу и значительные размеры, предназначенный для вооружения группы людей (отделения, звена ГДЗС). Примеры группового фонаря – фонари ФОС, ФПС, ФЭГ, ФЭП, Streamlight Fire Vulcan, Streamlight Vulcan и т.п.

Фонарь пожарный индивидуальный – осветительный прибор, обладающий более слабым источником света по сравнению с групповым фонарем, имеющий небольшие массу и размеры и предназначенный для индивидуального использования. Может быть оснащен элементами для крепления на каску или боевую одежду. Примеры индивидуального фонаря – фонари ФПНИ «Экотон-15», PELI SabreLite™, PELI Little Ed, Pelican, Streamlight Propolymer и т.п.

4. При выполнении упражнений оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

штурмовой топор: масса – не менее 3,5 кг., длина инструмента – не менее 80 см;

ручной инструмент типа «Halligan tool»: длина инструмента – не менее 70 см;

5. При подъеме (спуске) по лестницам необходимо двигаться по ступеням.

6. Запрещается пересекать контрольные линии снарядов до окончания прохождения их последним газодымозащитником.

7. В случае нарушения участником (участниками) соревнования требований Правил по охране труда и (или) приказа МЧС России от 09.01.2013 №3, ведущее к травмированию газодымозащитников, выполнение упражнения звеном ГДЗС прекращается до устранения данного нарушения. При этом время выполнения упражнения не останавливается.

8. Замена неисправного ДАСК на резервный не допускается. В случае выявления неисправности выполнение упражнения останавливается и считается невыполненным.

9. В случае разрыва (поломки пряжки) поясного ремня и (или) плечевых ремней ДАСК газодымозащитнику разрешается продолжить движение до окончания выполнения упражнения, при этом штрафное время не начисляется.

10. В случае если у одного из газодымозащитников давление в баллоне ДАСК составляет 0 кгс/см² (МПа, бар), то судья останавливает выполнение Упражнения и оно считается невыполненным, звену ГДЗС начисляется время согласно условиям Упражнения.

11. В случае отсоединения разъема дыхательных шлангов (клапанной коробки) от лицевой части ДАСК, во время выполнения упражнения, выполнение упражнения отделением ГДЗС прекращается до устранения данного нарушения. При этом время выполнения упражнения не останавливается и начисляется штрафное время согласно Таблице.

12. Если во время выполнения упражнения один из газодымозащитников снял лицевую часть ДАСК (действие с лицевой частью позволяющее сделать вдох из окружающей среды), то упражнение считается невыполненным, отделению ГДЗС начисляется время согласно условиям Упражнения.

13. Во время выполнения Упражнения № 2 постовому на посту безопасности разрешается поправлять рукавные линии и установить рукавный зажим, при этом он должен находиться перед входом в «непригодную для дыхания среду», в обозначенном месте.

14. Во время выполнения Упражнения № 2 должна обеспечиваться устойчивая работа электрогенератора и прожектора (-ов) от момента его

запуска до окончания выполнения упражнения вторым звеном ГДЗС. При этом электрогенератор должен всё время находиться в установленном месте за линией старта.

15. Запрещается перекрывать вентиля разветвления при нахождении газодымозащитников в (на) палубной надстройке.

16. В случае повреждения режущего диска допускается его замена. Замену производит любой из газодымозащитников (постовой на посту безопасности), запасной диск находится на линии «Старт». При этом время выполнения упражнения не останавливается.

17. В случае ослабления натяжения цепи или крепления шины пилы дисковой, при выполнении Упражнения № 1 допускается устранение данной неисправности. Устранение проводит любой из газодымозащитников звена ГДЗС. При этом время выполнения упражнения не останавливается.

18. Во время выполнения упражнения запрещается снимать средства защиты рук пожарного, расстегивать и снимать шлем пожарного.

19. В случае выхода из строя пилы дисковой (цепной), при выполнении упражнения, до момента вскрытия двери (проёма) и дальнейшее выполнение упражнения невозможно, о чем командир звена ГДЗС докладывает судье на этапе, то упражнение считается невыполненным. Команде начисляется время согласно условиям Упражнения.

20. В случае, если после преодоления замыкающим звена ГДЗС снаряда № 2 (противень с горячей жидкостью) произошло повторное возгорание противня, газодымозащитник (-и) пересек горящий противень или тушение жидкости выполнено не в полном объеме, звено ГДЗС продолжает выполнение Упражнения № 1. Команде начисляется штрафное время согласно Таблице. Возвращение звена ГДЗС для повторного тушения жидкости запрещено.

21. В случае нарушения целостности рабочей линии, при выполнении Упражнения № 2, не позволяющей ликвидировать «очаг пожара», отделению ГДЗС разрешается выйти из палубной надстройки, в полном составе, со стороны установки разветвления, провести сборку рабочей линии с использованием резервных рукавов и ствола. Перед повторным входом в «непригодную для дыхания зону» газодымозащитник первого звена проверяет наличие воды в рабочей линии путем кратковременного открытия ствола, при этом визуально должен быть виден выход воды. Далее звено ГДЗС движется согласно схемы (рис. № 3). Допускается переноска постовым на посту безопасности резервных рукавов и ствола до разветвления.

22. В случае появления свища в рабочей линии постовому на посту безопасности допускается установить рукавный зажим, при этом он должен находиться перед входом в «непригодную для дыхания среду».

23. При нарушении схемы движения по одному из элементов за каждого газодымозащитника начисляется штрафное время согласно Таблице.

24. При нарушении схемы движения (газодымозащитник (-и) не прошли палубную надстройку) при выполнении Упражнения № 2 - упражнение считается невыполненным, звено ГДЗС начисляется время согласно условиям Упражнения.

25. В случае, если в момент окончания выполнения Упражнения № 2 (завершения заполнения мишени водой) ствольщик, газодымозащитник (-и)

звеньев ГДЗС или (и) ствол находятся вне обозначенной зоны, то упражнение считается невыполненным, отделению ГДЗС начисляется время согласно условиям Упражнения.

26. В случае если звено ГДЗС не выполнило свой элемент Упражнения, то оно считается невыполненным, отделению ГДЗС начисляется время согласно условиям Упражнения.

27. В случае наличия одинаковых результатов высшее место присуждается команде, чей суммарный возраст выше.

28. В элементы конструкций и экипировки могут вноситься изменения, о чем судья доводит до участников перед началом выполнения упражнений.

Таблица штрафного времени, начисляемого за нарушения условий выполнения упражнений

№ п/п	Нарушение	Штрафное время, сек.
1.	Нахождение в зоне выполнения упражнения представителей команд без согласования со старшим судьей соревнований.	60
2.	Нарушение времени подготовки к выполнению упражнения.	10
3.	Прочие нарушения газодымозащитником (-ами) условий выполнения упражнений (за каждый факт).	15
4.	Нарушение порядка движения по лестницам (за каждый факт).	10
5.	Утеря снаряжения при выполнении упражнений (за каждую единицу).	5
6.	При выполнении упражнения снимались средства защиты рук пожарного, расстегивался и (или) снимался шлем пожарного (за каждый факт).	15
7.	Нарушение схемы движения при выполнении упражнений (за каждый факт).	150
8.	Газодымозащитник(и) допустил(и) грубое нарушение требований Правил по охране труда и (или) приказа МЧС России от 09.01.2013 №3, повлекшее травмирование участника(-ов) соревнований и невозможность дальнейшего участия его (их) в соревнованиях.	300
9.	Выведение из строя механизированного инструмента, СИЗОД по вине газодымозащитника.	300
10.	Отсоединение разъема дыхательных шлангов (клапанной коробки) от лицевой части ДАСК (за каждый факт).	15
Упражнение № 1		
11.	Пересечение контрольной линии снаряда до прохождения его всеми газодымозащитниками, до полного закрытия вентиля (за каждый факт).	15
12.	Начало движения по лабиринту до полного открытия вентиля трехходового разветвления.	15
13.	Одновременное тушение жидкости двумя огнетушителями.	60
14.	Начало движения газодымозащитника (-ов) в проём (дверь) не поставив пилу дисковую (цепную) в обозначенное место, до того, как её двигатель заглушен (за каждый факт).	15
15.	Распил цепной пилой вне обозначенного места.	15
16.	Вскрытие двери началось до спуска всех газодымозащитников на землю.	30
17.	Вскрытие двери вне обозначенного места.	15
18.	Двигатель пилы работает после прохода в проем всех газодымозащитников звена ГДЗС.	30
19.	Нахождение газодымозащитников, любой части тела, не за спиной газодымозащитника производящего резку, направление в сторону газодымозащитников движущейся режущей части пилы (за каждый факт).	15

20.	Падение огнетушителя (ей) с площадки эстакады (за каждый факт).	15
21.	Повторное возгорание противня после преодоления замыкающим звена ГДЗС снаряда № 2 (противня с горячей жидкостью) до финиша звена	150
22.	Пересечение газодымозащитником (-ами) горящего противня или его тушение выполнено не в полном объеме.	250
23.	При финишировании звена ГДЗС не полностью закрыт вентиль системы орошения или открыт вентиль трехходового разветвления.	30
Упражнение № 2		
24.	Нарушение постовым на посту безопасности условий выполнения упражнения (за каждый факт).	15
25.	Планшет постового на посту безопасности не соответствует требованиям Инструкции по организации деятельности ГДЗС...	60
26.	Выход звена ГДЗС из надстройки до того, как газовый баллон уложен в обозначенное место.	30
27.	Падение газового баллона и (или) удар его о конструкции (за каждый факт).	30
28.	Падение мачты с прожектором (-ами).	30
29.	Нарушение условий переноски, укладки «пострадавшего» (за каждый факт).	30
30.	Падение на «пострадавшего» элементов конструкций (за каждый факт).	30
31.	Укладка ДАСВ на пострадавшего, падение ДАСВ на землю (за каждый факт).	10
32.	Газодымозащитники приступили к разборке конструкций до одевания спасательного устройства (лицевой части) и (или) установки и начала работы прожекторов.	35
33.	Спасательное устройство одето не полностью или снялось при перемещении «пострадавшего».	30
34.	Элементы конструкций уложены вне обозначенного места (за каждый факт)	20
35.	Элементы конструкций (ящики) в надстройке уложены вне обозначенного места (за каждый факт).	50
36.	Газодымозащитники начали движение в «непригодную для дыхания среду» с не соединенными между собой рукавами, не подсоединенным к рукавной линии стволом, не подсоединенной к трехходовому разветвлению рукавной линией (за каждый факт).	240
37.	Газодымозащитники начали движение не проверив наличие воды в линии.	30
38.	Вход во 2-й этаж надстройки до подъема всех газодымозащитников звена ГДЗС и (или) постового на посту безопасности на площадку.	30
39.	Ствольщик приступил к ликвидации (производит ликвидацию) «очага пожара» до того, как «пострадавший» был уложен в обозначенное место, до момента сбора отделения ГДЗС в полном составе в обозначенном месте, до момента переноски ствола в	25

	обозначенное место (за каждый факт).	
40.	Прекращение работы генератора и (или) полное отсутствие освещения в момент наполнения мишени водой.	30
41.	Перекрытие вентиля разветвления при нахождении звена ГДЗС в (на) палубной надстройке.	60

Подведение итогов соревнования

Подведение итогов соревнования и выявление победителей производится по наименьшему суммарному времени выполнения всех упражнений и наложенному штрафному времени.

Рисунок №1

СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ПОЛОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРВЫМ ЗВЕНОМ ГДЗС (УПРАЖНЕНИЕ № 1)

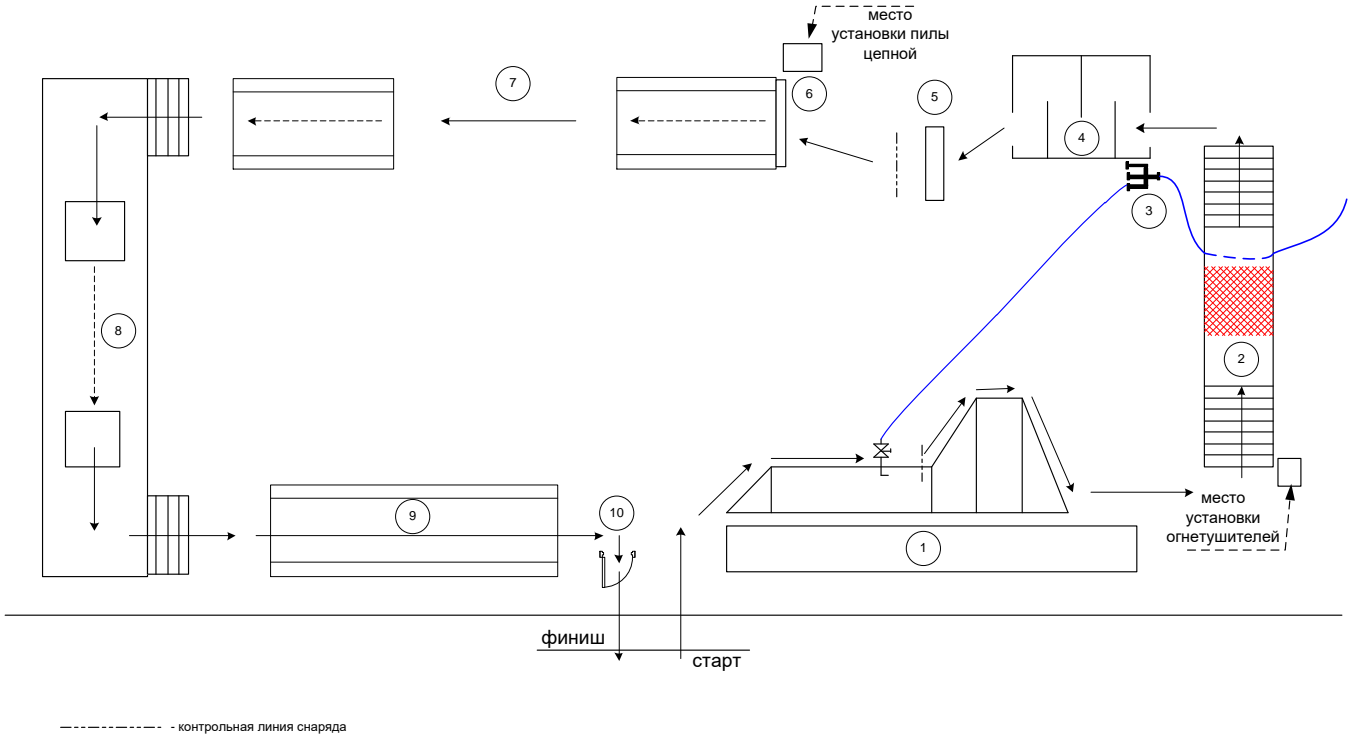


Рисунок №2

СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ПОЛОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВТОРЫМ ЗВЕНОМ ГДЗС (УПРАЖНЕНИЕ № 1)

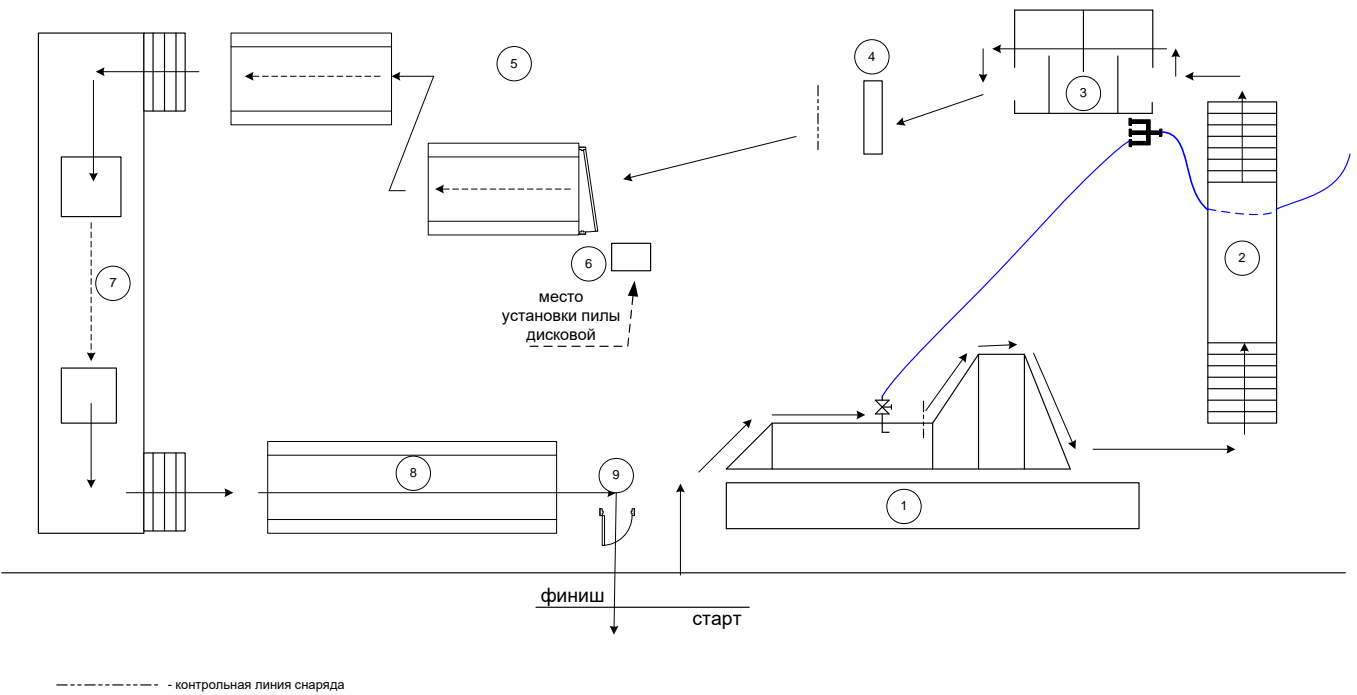


СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ №2 ОТДЕЛЕНИЕМ ГДЗС

