

## **УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель начальника  
Главного управления МЧС России  
по городу Санкт-Петербургу  
генерал-майор внутренней службы

Д.Ю. Легенький

«\_\_\_\_\_» 2023г.

## **УСЛОВИЯ**

проведения финала 45-х соревнований на приз имени В.В. Дехтерёва  
среди отделений газодымозащитной службы  
пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга  
в 2023 г.

### **I. Общие положения**

1. Финал соревнований на приз им. В.В. Дехтерёва проводится в соответствии с планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу и Положением о проведении соревнований на приз имени В.В. Дехтерёва среди отделений газодымозащитной службы пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга (далее – Положение). В состав судейской коллегии входят сотрудники службы пожаротушения (далее – СПТ) федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – ФПС ГПС) Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее – Главное управление), управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ (далее – УПТ и АСР) Главного управления и Управления организации мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности (далее – УОМГЗ и ПБ) Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Администрации Санкт-Петербурга (далее – КВЗ, П и Б), лица из числа среднего и старшего начальствующего состава пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга а так же представители иных организаций входящих в состав пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга (по решению главного судьи соревнований).

2. Распределение забегов проводится путем предварительной жеребьевки.

3. Настоящие Условия проведения финала соревнований на приз имени В.В. Дехтерёва среди отделений газодымозащитной службы пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга в 2023 г. (далее – Условия) определяют порядок выполнения упражнений, штрафы, налагаемые за нарушение порядка выполнения упражнений, которые указываются в таблице штрафных баллов (далее – таблица штрафов), а также порядок определения итоговых мест команд участников, по результатам выполнения упражнений.

## II. Участники соревнований

4. В соревнованиях принимают участие отделения ГДЗС подразделений, организаций и формирований, входящих в состав пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга, которые вышли в финал соревнований по итогам проведения отборочного этапа. Не допускается включение в состав команды газодымозащитников, принимающих участие в соревнованиях среди звеньев ГДЗС.

5. Газодымозащитники являются сотрудниками (работниками) одной пожарно-спасательной части (далее – ПСЧ), отдельного поста, организации или формирования (допускается включать газодымозащитников из начальствующего (руководящего) состава управлений по районам, Специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы имени Александра Петровича Кудряшова Главного управления (далее – СПСЧ), ПСЧ, пожарно-спасательного отряда (далее – ПСО), организаций и формирований).

6. Команда для участия в соревнованиях состоит из: представителя команды (сотрудник ( работник), допущенный к использованию СИЗОД и не имеющий медицинских противопоказаний к работе с использованием СИЗОД) (далее – газодымозащитник) и отделения ГДЗС. В состав отделения ГДЗС входит семь газодымозащитников (из них два командира звена ГДЗС (лица начальствующего (руководящего) состава) и постовой на посту безопасности). Не допускается участие в составе звена ГДЗС более одного руководителя подразделения (начальствующий (руководящий) состав управлений по районам, СПСЧ, ПСЧ, ПСО, организаций и формирований), начальника караула.

7. Каждый газодымозащитник обязан иметь при себе служебное удостоверение (или иной документ, удостоверяющий личность и занимаемую должность) и личную карточку газодымозащитника, оформленную в соответствии с требованиями руководящих документов.

8. Не допускается менять состав команды на упражнениях. В случае, если один из участников не может продолжать соревнования по медицинским показаниям, разрешается его замена газодымозащитником исполняющим обязанности постового на посту безопасности. При этом постовым на посту безопасности назначается представитель команды. В случае получения травмы командиром звена, его обязанности возлагаются на другого наиболее подготовленного газодымозащитника.

9. Снаряжение газодымозащитника (далее – снаряжение).

1) боевая одежда пожарного (далее – БОП), штатно выдаваемая в подразделениях, с не истекшим сроком носки (под боевой одеждой одет комплект термобелья, полностью закрывающий тело до запястья и голеностопа или костюм рабочий специальный);

2) каска (шлем) пожарный (маркировка соответствует занимаемой должности и нанесена в соответствии с требованием руководящих документов);

3) подшлемник;

4) средства защиты рук пожарного;

- 5) средства защиты ног пожарного;
- 6) пояс пожарный с топором и карабином;
- 7) индивидуальный фонарь;
- 8) дыхательный аппарат на сжатом кислороде (далее – ДАСК).
- 9) дополнительное (не обязательное) снаряжение: каждому газодымозащитнику отделения ГДЗС разрешается при себе иметь один дополнительный пожарный карабин, деревянные клинья, универсальную спасательную петлю (далее – УСП).

10) дополнительное (не обязательное) снаряжение: постовому на посту безопасности при выполнении упражнения №1 разрешается иметь при себе рукавные зажимы.

10. Экипировка отделения ГДЗС (далее – экипировка):

- 1) Средства связи (не менее чем у командира каждого звена и постового на ПБ).
- 2) Средства освещения (групповой фонарь у командира каждого звена).
- 3) Веревка ВПС-30 (50) (у каждого звена) (при выполнении упражнения №1).
- 4) Ручной инструмент типа «Halligantool» (длина инструмента – не менее 70 см) (у звеньев согласно условиям выполнения упражнений).
- 5) Бензорез (при выполнении упражнения №2).
- 6) Бензопила цепная (далее – бензопила) (при выполнении упражнения №2).
- 7) Рукава напорные 51 мм., длинной 20 метров (+/- 1 м.) каждый, ствол пожарный ручной (согласно условиям выполнения упражнений).
- 8) Резервный ДАСК (не более 2-х ДАСК при выполнении каждого упражнения).
- 9) Огнетушители порошковые ОП-4(з) (ОП-5(з))-2 шт. (при выполнении упражнения №2).

11. Все применяемое командой снаряжение, экипировка и иное пожарно-техническое вооружение и оборудование (далее – ПТВ и О) должно иметь заводское исполнение и быть пригодно к эксплуатации в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя и иных руководящих документов.

12. Запрещается применение средств связи и освещения не прошедших, в соответствии с законодательством Российской Федерации, сертификацию в области пожарной безопасности, копии сертификатов предоставляются по первому требованию членов судейской коллегии.

13. Запрещается применение снаряжения, ДАСК, ПТВ и О, не предназначенных для ведения действий по тушению пожаров и не отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности. В ДАСК и снаряжении допускается применение только штатных креплений,держивающих устройств, плечевых и поясных ремней.

14. Запрещается вносить технические и конструктивные изменения в снаряжение, ДАСК, ПТВ и О, не согласованные с заводом-изготовителем, нарушающие целостность устройства и принципиальную схему действия, так же не допускается: применения скотча, изоляционной ленты, проволоки и т.д., в

качестве удерживающих устройств и фиксации элементов снаряжения, ДАСК, ПТВ и О.

### **III. Условия выполнения упражнений**

15. Участникам соревнований предлагается поочередно выполнить два упражнения:

- 1) Проведение разведки в помещениях палубных надстроек (Упражнение №1).
- 2) Преодоление огневой полосы психологической подготовки (Упражнение №2).

#### **УПРАЖНЕНИЕ № 1.**

##### **Проведение разведки в помещениях палубной надстройки**

16. По команде судьи информатора «**Приготовиться к выполнению упражнения**» личный состав команды прибывает к месту старта в боевой одежде, снаряжении и СИЗОД. Упражнение выполняется расчетом из семи человек (два звена ГДЗС по 3 газодымозащитника каждое (далее – «красное» и «синие» звено). Перед стартом звенья маркируются цветной лентой на ДАСК, касках или рукавах БОП. Место маркировки определяется командой по согласованию с судейской коллегией.

17. Постовой на посту безопасности выполняет упражнение без СИЗОД. Он стартует вместе со звеньями и заканчивает упражнение у разветвления РТ-80. Постовой на посту безопасности со звеньями не финиширует.

18. У линии старта укладываются рукава  $\varnothing$  51 мм, длиной 20 м ( $\pm 1$  м) (количество и порядок укладки не регламентируется), перекрывающей ствол. Рукава между собой не соединены, ручной ствол от рукавов отсоединен. Командиры звеньев ГДЗС производят осмотр личного состава, снаряжения, средств связи и освещения, ПТВиО на соответствие предъявляемым требованиям, после чего командиры звеньев докладывают о готовности судье при участниках. После получения информации от командиров звеньев о готовности, судья при участниках проводит контрольный осмотр. В случае выявления нарушений команда начисляются соответствующие штрафы и газодымозащитники устраняют выявленные нарушения. В случае невозможности устранения выявленных нарушений отделение ГДЗС снимается с упражнения, упражнение считается невыполненным.

19. При отсутствии нарушений, а также после их устранения судья при участниках подает команду «**На старт**». По команде командиров звеньев, «**Звено, аппараты проверь!**», газодымозащитники проводят боевую проверку, делают доклад о величине давления в баллоне, «**Петров к включению готов, давление ...**». Включение личного состава в СИЗОД проводится по команде командиров звеньев ГДЗС: «**Звено, в аппараты включись!**», после доклада им о положительных результатах рабочей проверки (в случае если порядок проведения рабочей проверки и включения, утвержденный Регламентом, отличается от указанного, то необходимо проводить в соответствии с Регламентом). В случае выхода из строя

ДАСК при проведении боевой проверки допускается его замена на резервный находящийся в зоне старта команды. Далее судья при участниках убеждается в готовности команды к старту и подает команды «Внимание» и «Марш» (выстрел из стартового пистолета) (включаются секундомеры).

20. Для подготовки к старту отводится время не более 15-ти минут, время от подачи команды «Приготовиться к выполнению упражнения» до команды «Марш».

21. На выполнение упражнения даётся время 5 минут. В случае превышения лимита времени в 5 минут, общее время, показанное звеном ГДЗС, фиксируется судьями. За превышение лимита времени на команду накладывается штраф согласно таблице штрафов.

22. Максимальное время на выполнение упражнения 15 мин. По истечении данного времени упражнение считается не выполненным.

23. После команды «Марш», оба звена ГДЗС стартуют одновременно и двигаются согласно схеме (рисунок №1).

24. От команды «Внимание» до подачи команды «Марш» прикасаться к ПТВ и О, уложенному на пол, запрещено. Нарушение данного пункта расценивается как фальстарт.

25. Схема помещений палубной надстройки будет опубликована заранее (не позднее 23 часов 00 минут 20.09.2023 года) на официальном сайте соревнований в сети интернет firemeet.ru.

26. При подъеме (спуске) по лестницам, между этажами корабельной надстройки, необходимо двигаться по ступеням лицом к лестнице.

27. Отделение ГДЗС и постовой на посту безопасности, берет ПТВ (напорные рукава Ø 51 мм, перекрывной ручной ствол и двигается согласно схемы). Постовому на посту безопасности разрешается подносить напорные рукава Ø 51 мм, перекрывной ствол к входу в палубную надстройку. Отделение ГДЗС собирает рабочую рукавную линию и подсоединяет ее к разветвлению. Перед входом в «непригодную для дыхания зону» (открывание двери входа в палубную надстройку) командир «красного» звена проверяет наличие воды в рабочей линии путем кратковременного открытия ствола, при этом визуально должен быть виден выход струи воды, давление воды в рукавных линиях будет составлять не менее 4-х атм.

28. «Красное» звено ГДЗС проводит разведку в помещениях 1-го и 2-го этажей палубной надстройки со стволов и рабочей линией заполненной водой, прокладывает рукавную линию по палубе 2-го этажа создавая запас рукавной линии, достаточный для ее прокладки до боевой позиции. Далее после выхода «синего» звена из палубной надстройки «красное» звено опускает рукавную линию в обозначенном месте (прокладывая рукавную линию под металлическим ограждением палубы), передает ствол «синему» звену «из рук в руки» и обеспечивает прокладку рукавной линии до боевой позиции совместно с «синим» звеном.

29. После завершения прокладки рукавной линии «красное» звено двигается в зону сбора отделения согласно схеме движения. При этом запрещается приступать к спуску, по лестнице корабельной надстройки до момента как все

газодымозащитники красного звена преодолеют трап соединяющий корабельные надстройки.

30. Допускается возврат газодымозащитника (-ов) «красного» звена в помещения палубной надстройки для прокладки рабочей линии. Не допускается выход газодымозащитников на палубу второго этажа корабельной надстройки без рукавной линии.

31. «Синее» звено входит в палубную надстройку за «красным» звеном оказывает ему помощь в прокладке линии до позиции ствольщика и далее проводит разведку первого этажа палубной надстройки с целью отыскания и эвакуации газового баллона в обозначенное место.

32. Далее синее звено двигается в место спуска рукавной линии с палубы второго этажа, принимает от красного звена рукавную линию со стволом и прокладывает ее до боевой позиции (зона сбора отделения).

33. «Синему» звену не разрешается оказывать помощь в прокладке линии находясь непосредственно на палубе второго этажа корабельной надстройки.

34. Не допускается разделение «синего» звена при выходе из палубной надстройки в процессе эвакуации баллона.

35. Не допускается возвращение в задымленную зону газодымозащитников «синего» звена после эвакуации баллона на свежий воздух.

36. После сбора всех газодымозащитников отделения ГДЗС внутри обозначенной зоны сбора отделения (на неокрашенном асфальтовом покрытии) ствольщик приступает к ликвидации «очага пожара». Во время работы по ликвидации условного «очага пожара» ствольщик и остальные газодымозащитники звеньев ГДЗС должны быть в обозначенной позиции в полном составе (запрещено наступать ногами, руками, коленями или иными частями тела на (или за) контрольную линию зоны сбора отделения).

37. Постовому на посту безопасности разрешается оказывать помощь звену ГДЗС в прокладке рабочей рукавной линии, при этом он должен находиться перед входом в «непригодную для дыхания зону», со стороны установки разветвления, с момента входа звена ГДЗС в надстройку, до момента финиша. В случае появления свища в рабочей линии постовому на посту безопасности допускается установить рукавный зажим, при этом постовой должен находиться перед входом в «непригодную для дыхания зону».

38. В случае необходимости изменить давление в рукавных линиях, постовой на посту безопасности подает команду водителю на повышение или понижение давления, но не менее 4 атм. и не более 9 атм.

39. Финишем считается момент полного заполнения емкостей мишней и включения световой индикации.

40. По окончании выполнения упражнения, командиры звеньев подают команды на выключение из ДАСК «Звено из аппаратов выключись!».

41. Судьи производят контрольный осмотр отделения.

42. Далее газодымозащитники совместно с постовым на посту безопасности убирают ПТВиО, рукавные линии, в кратчайшие сроки.

## **УПРАЖНЕНИЕ № 2.**

### **Преодоление огневой полосы психологической подготовки.**

43. По команде судьи-информатора «**Приготовиться к выполнению упражнения**» личный состав команды прибывает к месту старта в боевой одежде и снаряжении с необходимой экипировкой.

44. Ручной инструмент «Halligantool», ВПС, рукава напорные Ø 51мм.-2 шт. (уложены в любую скатку, рукава между собой не соединены, ствол ручной к рукавам не подсоединен), ствол пожарный ручной, основной огнетушитель укладываются на пол перед линией старта. Задержка рукавная, клин или ключ находятся в карманах БОП или в руках. Основной бензорез устанавливается в обозначенном месте рядом со снарядом «дверь 1», резервный бензорез устанавливается в обозначенном месте перед линией старта. Основная бензопила устанавливается в обозначенном месте рядом со снарядом «пилка деревянной конструкции», резервная бензопила в обозначенном месте перед линией старта. Резервный огнетушитель устанавливается в обозначенном месте перед снарядом «мостик».

45. Упражнение выполняют все члены команды, в том числе постовой на посту безопасности. Упражнение выполняет два звена ГДЗС по три газодымозащитника каждое (далее – «красное» и «синие» звено). Перед стартом звенья маркируются цветной лентой на ДАСК, касках или руках БОП по согласованию с судейским аппаратом.

46. Постовой на посту безопасности выполняет упражнение без СИЗОД. Он стартует вместе со звеньями и заканчивает упражнение у разветвления РТ-80. Постовой на посту безопасности со звеньями не финиширует.

47. «Красное» звено ГДЗС движется по маршруту №1 (рисунок №2), «синее» звено ГДЗС движется по маршруту №2 (рисунок №2), при этом каждое звено ГДЗС двигается с ручным инструментом типа «Halligan tool», групповыми фонарями и ВПС. Звенья стартуют одновременно. Командиры звеньев ГДЗС производят осмотр личного состава, боевой одежды, снаряжения, средств связи (у каждого командира звена ГДЗС) и освещения, ПТВ и О предъявляемым требованиям, после чего командиры звеньев докладывают о готовности судье при участниках. После получения информации от командиров звеньев ГДЗС о готовности, судья при участниках проводит контрольный осмотр. В случае выявления нарушений команде начисляются соответствующие штрафы и газодымозащитники устраняют выявленные нарушения. В случае невозможности устранения выявленных нарушений звено ГДЗС снимается с упражнения, упражнение считается невыполненным.

48. При отсутствии нарушений, а также после их устранения судья при участниках подает команду «**На старте**». По команде командиров звеньев, «Звено, аппараты проверь!», газодымозащитники проводят боевую проверку, делают доклад о величине давления в баллоне, «Петров к включению готов, давление ...». Включение личного состава в СИЗОД проводится по команде командиров звеньев ГДЗС: «Звено, в аппараты включись!», после доклада им о положительных результатах рабочей проверки (в случае если порядок проведения рабочей проверки и включения, утвержденный Регламентом, отличается от указанного, то

необходимо проводить в соответствии с Регламентом). В случае выхода из строя ДАСК при проведении боевой проверки допускается его замена на резервный находящийся в зоне старта команды. Далее судья при участниках убеждается в готовности команды к старту и подает команды «Внимание» и «Марш» (выстрел из стартового пистолета) (включаются секундомеры).

49. Для подготовки к старту отводится время не более 15-ти минут, время от подачи команды «Приготовиться к выполнению упражнения» до команды «Марш».

50. Отделение ГДЗС забирает экипировку и преодолевает снаряды согласно схеме (рисунок № 2) по маршрутам №1 и №2:

51. Маршрут №1 («красное» звено) – «дверь 1»; «большая эстакада»; «приямок»; «мостик»; «лабиринт»; «забор»; «аварийный лаз №2»; «малая эстакада»; «качающийся мост»; «дверь 2».

52. Маршрут №2 («синее» звено) – «дверь 1»; «разветвление РТ-80», «мостик»; «лабиринт»; «забор»; «аварийный лаз №1», «пилка деревянной конструкции», «аварийный лаз №3»; «малая эстакада»; «качающийся мост»; «дверь 2»

53. Ручной инструмент переносится любым удобным способом, за исключением переноски между ДАСК и спиной газодымозащитника, под ремнями подвесной системы и поясного ремня ДАСК. При этом в случае использования дополнительных приспособлений (чехлов) надевать их на себя газодымозащитникам запрещено до команды «Марш».

54. От команды «Внимание» до подачи команды «Марш» прикасаться к ПТВ и О, уложеному на пол, запрещено. Нарушение данного пункта расценивается как фальстарт.

55. На выполнение упражнения даётся время 5 минут. В случае превышения лимита времени в 5 минут, общее время, показанное звеном ГДЗС, фиксируется судьями. За превышение лимита времени на команду накладывается штраф согласно таблице штрафов.

56. Максимальное время на выполнение упражнения 15 мин. По истечении данного времени упражнение считается не выполненным.

### Маршрут №1 Преодоление снаряда №1 «дверь 1»

57. Газодымозащитник любого из звеньев ГДЗС заводит бензорез и производит вскрытие проема, путем разрезания ригелей запорных устройств после чего глушит бензорез, ставит его на обозначенное место и в составе своего звена ГДЗС продолжает движение к следующим снарядам согласно схеме.

58. Допускается использование дополнительного оборудования для облегчения вскрытия двери (деревянные клинья, ключи для замены дисков на бензорезе). Данное оборудование разрешается оставить на месте вскрытия двери. При вскрытии двери не допускается пересекать её плоскость снаружи снаряда (заступать, заваливаться, заносить инструмент за плоскость двери, наносить удары ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери и т.д.).

59. Во время работы с бензорезом все газодымозащитники и постовой на посту безопасности находятся позади газодымозащитника, производящего резку, вне проекции дверного проема, в положении сидя на одном колене.

60. Запрещается отрывать от земли дисковую пилу до того момента как все газодымозащитники, не участвующие в резке, пересекут линию старта и займут позицию на одном колене.

61. Запрещается вставать из положения на одном колене до момента постановки бензореза на землю в обозначенном месте.

#### Преодоление снаряда №2 «большая эстакада»

62. При преодолении «окна» не допускается использовать (наступать на) ограждение «эстакады».

63. Далее газодымозащитниками производится подъем с помощью спасательной веревки рукавной линии с присоединенным стволовом на верхнюю площадку снаряда. Для подъема рукавной линии используется веревка звена ГДЗС. После подъема рукавной линии веревка оставляется в месте подъема.

64. Рабочая линия на два рукава  $\varnothing$  51 мм с перекрывающим стволов переносится от линии старта, собирается и присоединяется к РТ-80 «синим» звеном и постовым на посту безопасности. Использование карабинов для присоединения рукавной линии к веревке запрещено. РТ-80 заранее установлено в конце рукавной линии 77 мм проложенной от колонки, установленной на ПГ. При этом линия заполнена водой до РТ-80.

65. Газодымозащитники, закрепляют поднятую рукавную линию рукавной задержкой за перила эстакады в обозначенном месте, отвязывают спасательную веревку от ствола, после чего спускаются к снаряду №3 «приямок» с рукавной линией. Газодымозащитникам звена ГДЗС запрещается приступать к спуску к снаряду №3 до отвязывания ствола от спасательной веревки.

66. Спуск по лестнице в приямок осуществляется по ступеням лицом к ней.

#### Преодоление снаряда №4 «приямок»

67. После спуска «красного» звена ГДЗС в полном составе в приямок, газодымозащитникам необходимо поразить установленные мишени струей воды из перекрывающего ствала.

68. Подача воды в линию осуществляется по команде командира звена по радиостанции «воду в линию», после того, как все газодымозащитники звена спустились в приямок (стоят обеими ногами на полу). Поразив мишени, ствол необходимо закрыть и положить на пол приямка.

69. Подачу воды в линию от РТ-80 осуществляет постовой на посту безопасности, при этом у него в обязательном порядке при себе должна быть радиостанция. Постовому на посту безопасности разрешается расправлять рукавную линию находясь на земле. При возникновении «аварийной ситуации» с рукавной линией, не позволяющей поразить мишени, одному из газодымозащитников звена разрешается подняться обратно на снаряд «большая

эстакада» для устранения «аварийной ситуации» и затем вернуться обратно. В этой ситуации поражать мишени разрешено только после возвращения газодымозащитника обратно.

70. Газодымозащитникам разрешается начать выход из приямка по лестнице только после того, как перекрывной ствол будет положен на пол приямка. Газодымозащитникам запрещается осуществлять выход из «приямка» не по лестнице.

#### Преодоление снаряда №5 «мостик»

71. Звено ГДЗС преодолевает мостик при этом допускается запрыгивать и спрыгивать с его сходней.

72. Преодолевать мостик разрешается только после ликвидации «синим» звеном горения жидкости.

#### Преодоление снаряда №6 «лабиринт»

73. Звено ГДЗС продвигается по маршруту внутри лабиринта.

#### Преодоление снаряда №7 «забор»

74. Допускается преодоление забора одновременно двумя газодымозащитниками если при этом не создаются условия для нанесения травм друг другу. Наступать на диагональные силовые элементы снаряда при его преодолении запрещено.

#### Преодоление снаряда №10 «аварийный лаз №2»

75. К преодолению снаряда (открытию двери) разрешается приступать только после того, как все газодымозащитники преодолели снаряд «забор» (все газодымозащитники стоят на земле обеими ногами).

#### Преодоление снаряда №12 «малая эстакада»

76. Газодымозащитники преодолевают снаряд следуя через его лаз и спускаются в сторону качающегося моста.

77. При спуске со снаряда газодымозащитники обязаны наступить хотя бы на одну ступень лестницы (спрыгивать непосредственно на землю запрещено).

#### Преодоление снаряда №13 «качающийся мост»

78. Газодымозащитникам запрещается фиксировать подвижные элементы снаряда во время преодоления его звеном.

#### Преодоление снаряда №14 «дверь 2»

79. Отделение ГДЗС производит вскрытие двери, в обозначенном месте, с использованием ручного инструмента. Допускается производить вскрытие одновременно всем имеющимся у отделения ручным инструментом. После вскрытия двери отделение ГДЗС следует через дверной проем и финиширует. При вскрытии двери не допускается заступать, заваливаться, заносить инструмент за плоскость двери, наносить удары ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери.

**Маршрут №2**  
**Преодоление снаряда №1 «дверь 1»**

80. Газодымозащитник любого из звеньев ГДЗС заводит бензорез и производит вскрытие проема, путем разрезания ригелей запорных устройств после чего глушит бензорез, ставит его на обозначенное место и в составе своего звена ГДЗС продолжает движение к следующим снарядам согласно схеме.

81. Допускается использование дополнительного оборудования для облегчения вскрытия двери (деревянные клинья, ключи для замены дисков на бензорезе). Данное оборудование разрешается оставить на месте вскрытия двери. При вскрытии двери не допускается пересекать её плоскость снаружи снаряда (заступать, заваливаться, заносить инструмент за плоскость двери, наносить удары ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери и т.д.).

82. Во время работы с бензорезом все газодымозащитники и постовой на посту безопасности находятся позади газодымозащитника, производящего резку, вне проекции дверного проема, в положении сидя на одном колене.

83. Запрещается отрывать от земли бензорез до того момента как все газодымозащитники, не участвующие в резке, пересекут линию старта и займут позицию на одном колене.

84. Запрещается вставать из положения на одном колене до момента постановки бензореза на землю в обозначенном месте.

**Преодоление снаряда №3 «разветвление РТ-80»**

85. «Синее» звено и постовой на посту безопасности переносят рукава, ствол и огнетушитель по земле вдоль большой эстакады до разветвления РТ-80. Далее «синее» звено совместно с постовым готовят рукавную линию к подъему на большую эстакаду. Разрешается подготавливать линию только постовому на посту безопасности, а «синему» звену после переноски ПТВ к разветвлению РТ-80 сразу проследовать по дальнейшему маршруту (по решению команды).

86. Далее постовой на посту безопасности производит крепление рукавной линии со стволов к сброшенной с большой эстакады «красным» звеном веревке. И после получения от командира «красного» звена команды по радиостанции «воду» в линию осуществляет подачу воды в рукавную линию 51 мм. Постовому на посту безопасности разрешается расправлять рукавную линию находясь на земле.

87. Использование карабинов для присоединения рукавной линии к веревке запрещено.

### Преодоление снаряда №5 «мостик»

88. «Синее» звено ГДЗС ликвидирует основным огнетушителем горение жидкости и преодолевает мостик при этом допускается запрыгивать и спрыгивать с его сходней.

89. В случае, когда ликвидировать горение жидкости одним огнетушителем не удается, разрешается использование резервного огнетушителя (допускается спуститься за резервным огнетушителем одному из газодымозащитников). Запрещено тушение жидкости одновременно двумя огнетушителями.

90. В случае если ликвидировать горение жидкости при помощи двух огнетушителей не удалось либо в случае отказа обоих огнетушителей, выполнение упражнения прекращается, **упражнение считается не выполненным**.

91. После ликвидации горения ГЖ в противне газодымозащитник должен поставить использованный (-е) огнетушитель(-и) в обозначенное место, после чего «синее» звено ГДЗС продолжает прохождение полосы. Звено ГДЗС может продолжать движение только после ликвидации горения и постановки огнетушителя в обозначенное место.

### Преодоление снаряда №6 «лабиринт»

92. Звено ГДЗС продвигается по маршруту внутри лабиринта.

### Преодоление снаряда №7 «забор»

93. Допускается преодоление забора одновременно двумя газодымозащитниками если при этом не создаются условия для нанесения травм друг другу. Наступать на диагональные силовые элементы снаряда при его преодолении запрещено.

### Преодоление снаряда №8 «аварийный лаз №1»

94. Газодымозащитники преодолевают снаряд и следуют к снаряду «пилка деревянной конструкции».

### Преодоление снаряда №9 «пилка деревянной конструкции»

95. Газодымозащитник из состава звена снимает защитный кожух с шины бензопилы, заводит бензопилу в обозначенном месте и далее производит пилку деревянной конструкции в обозначенном месте (крайняя линия на деревянной конструкции), после чего глушит бензопилу, ставит её на обозначенное место и в составе звена ГДЗС продолжает движение к следующим снарядам согласно схеме. В случае выхода из строя основной бензопилы любой из газодымозащитников звена движется по кратчайшему пути к резервной бензопиле и переносит ее к обозначенному месту у снаряда.

96. Во время работы с бензопилой (от момента запуска до момента окончания пилки деревянной конструкции) все газодымозащитники находятся позади газодымозащитника (вдоль бетонного забора), производящего работы по пилке деревянной конструкции.

#### Преодоление снаряда №11 «аварийный лаз №3»

97. Газодымозащитники преодолевают снаряд и следуют к снаряду «малая эстакада».

#### Преодоление снаряда №12 «малая эстакада»

98. Газодымозащитники преодолевают снаряд следуя через его лаз и спускаются в сторону снаряда «качающийся мост».

99. При спуске со снаряда газодымозащитники обязаны наступить хотя бы на одну ступень лестницы (спрыгивать непосредственно на землю запрещено).

#### Преодоление снаряда №13 «качающийся мост»

100. Газодымозащитникам запрещается фиксировать подвижные элементы снаряда во время преодоления его звеном.

#### Преодоление снаряда №14 «дверь 2»

101. Отделение ГДЗС производит вскрытие двери, в обозначенном месте, с использованием ручного инструмента. Допускается производить вскрытие одновременно всем имеющимся у отделения ручным инструментом. После вскрытия двери отделение ГДЗС следует через дверной проем и финиширует. При вскрытии двери не допускается заступать, заваливаться, заносить инструмент за плоскость двери, наносить удары ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери.

102. Финишем считается момент полного пересечения контрольной линии всеми газодымозащитниками «красного» и «синего» звена (секундомеры останавливаются).

103. По окончании выполнения упражнения, командиры звеньев подают команды на выключение из ДАСК «Звено, из аппаратов выключись!».

104. Судьи производят контрольный осмотр отделения.

105. Далее газодымозащитники совместно с постовым на посту безопасности убирают ПТВиО, рукавные линии, в кратчайшие сроки.

106. При преодолении снарядов не допускается бросать экипировку, допускается только её передача из рук одного газодымозащитника в руки другого.

107. При нарушении схемы движения по одному из элементов за каждого газодымозащитника начисляются штрафные баллы в соответствии с таблицей штрафов.

108. При падении снаряжения или экипировки со снаряда на землю, одному из газодымозащитников разрешается вернуться в начало снаряда спуститься на землю забрать снаряжение и тем же маршрутом вернуться обратно к своему звену.

#### **IV. Примечания**

109. «Непригодная для дыхания зона» — это зона от входа в палубную надстройку, до электронной мишени (финиша).

110. При выполнении упражнений оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

ручной инструмент типа «Halligan tool»: длина инструмента – не менее 70 см.

111. У каждого газодымозащитника должен быть индивидуальный фонарь (закреплен на шлеме пожарного, на ремнях подвесной системы ДАСК, на боевой одежде или в кармане боевой одежды), у командира звена дополнительно – групповой (расположен на газодымозащитнике, не допускается его нахождение на ДАСК, в карманах чехлов, боевой одежды).

112. Фонарь пожарный групповой – осветительный прибор, обладающий мощным источником света, оснащенный ремнем и ручкой для переноски и имеющий относительно большую массу и значительные размеры, предназначенный для вооружения группы людей (отделения, звена ГДЗС). Примеры группового фонаря – фонари ФОС, ФПС, ФЭГ, ФЭП, Streamlight Fire Vulcan, StreamlightVulcan и т.п.

113. Фонарь пожарный индивидуальный – осветительный прибор, обладающий более слабым источником света по сравнению с групповым фонарем, имеющий небольшие массу и размеры и предназначенный для индивидуального использования. Может быть оснащен элементами для крепления на каску или боевую одежду. Примеры индивидуального фонаря – фонари ФПНИ «Экотон-15», PELI ..... SabreLite™, PELI ..... Little Ed, Pelican ....., StreamlightPropolymer и т.п.

114. В случае нарушения участником (участниками) соревнования требований Правил по охране труда и (или) приказа МЧС России №640, которое может привести к травмированию газодымозащитников, выполнение упражнения звеном ГДЗС прекращается до устранения данного нарушения. При этом время выполнения упражнения не останавливается и начисляются штрафы согласно таблице.

115. Если газодымозащитник(-и) допустил(-и) грубое нарушение требований Правил по охране труда и (или) приказа МЧС России №640, которое привело к травмированию участника(-ов) соревнований и невозможности дальнейшего их участия в соревнованиях, то отделение ГДЗС снимается с упражнения, упражнение считается невыполненным.

116. В случае отсоединения клапанной коробки от лицевой части ДАСК, во время выполнения упражнения, выполнение упражнения звеном ГДЗС прекращается до устранения данного нарушения. При этом время выполнения упражнения не останавливается и начисляются штрафы согласно таблице.

117. Если во время выполнения упражнения один из газодымозащитников снял лицевую часть ДАСК или допустил дыхание атмосферным воздухом путем

оттягивания обтюратора лицевой части, то отделение ГДЗС снимается с упражнения, упражнение считается невыполненным.

118. В случае разрыва (поломки пряжки) поясного ремня и (или) плечевых ремней ДАСК, газодымозащитнику разрешается продолжить движение до окончания выполнения упражнения, при этом начисляются штрафы согласно таблице.

119. Во время выполнения упражнения запрещается снимать средства защиты рук пожарного, расстегивать и снимать шлем пожарного за исключением случаев, указанных в данных условиях.

120. При нарушении схемы движения по одному из элементов Упражнения №2 за каждого газодымозащитника начисляются штрафы согласно таблице.

121. В элементы конструкций снарядов могут вноситься изменения, о чем судья доводит до участников перед началом выполнения упражнений.

122. В случае если во время выполнения упражнений у одного из газодымозащитников давление в баллоне ДАСК, по показанию манометра, составляет 0 кгс/см<sup>2</sup> (МПа, бар) (в том числе и на момент пересечения линии «финиши»), то судья останавливает выполнение упражнения, и оно считается невыполненным.

123. В момент выполнения упражнений участниками соревнований, представителю (или помощнику представителя) команды допускается находиться в зоне выполнения упражнений. При этом, с момента команды «На старт!» представителю (или помощнику представителя) команды запрещается любое общение с участниками команды и судейской бригадой, до момента финиша.

124. Представителям (помощникам представителя) и участникам команд, не выполняющих в данный момент упражнения, допускается присутствовать в зоне выполнения упражнений, в границах указанных судейской бригадой. При этом, любое общение с участниками команды, выполняющей в данный момент упражнения, и судейской бригадой запрещается.

В случае нарушения описанных выше требований представителем (помощником представителя) команды или участниками команд, не выполняющих в данный момент упражнения, команде, которую они представляют присуждается штраф, согласно таблице штрафов.

125. В случае если действия представителя (помощника представителя) или участника(-ов) команды напрямую повлияли на работу судейской бригады (судья был отвлечен, на судью оказывалось давление и т.д.), команда, которую они представляют дисквалифицируется.

126. В случае если участник(-и) команды и (или) её представители на территории учебно-тренировочного полигона допустил(-и) не спортивное поведение (нецензурная брань, физическое воздействие, порча имущества и т.д.) по отношению к соперникам и (или) судейскому аппарату команда дисквалифицируется.

127. В случае несогласия участников, представителя, помощника представителя команды с результатами, зафиксированными судейской бригадой, представителю (помощнику представителя) команды разрешается подать протест в письменной свободной форме на имя главного судьи соревнований, не позднее 15 минут с момента оглашения им результатов. Протест подается в соответствии с

требованиями Положения и только в отношении команды, которую представляет представитель (помощник представителя) команды.

## **V. Определение результатов соревнований и подведение итогов**

128. Результаты команд определяются по следующим критериям:

1) Звено не выполнило оба упражнения:

- У одного или нескольких газодымозащитников закончился кислород в ДАСК;

• У одного или нескольких газодымозащитников вышли из строя ДАСК, что не позволило продолжить выполнение упражнения;

• Один или несколько газодымозащитников получили травмы и не смогли выполнить упражнение;

• Один или несколько газодымозащитников в ходе выполнения упражнения сняли лицевую часть (выключились из ДАСК или допустили дыхание атмосферным воздухом путем оттягивания обтюратора лицевой части);

• Устное заявление представителя команды о добровольном прекращении выполнения упражнения;

• Хотя бы один газодымозащитник из состава звеньев не финишировал;

• Хотя бы одна мишень не поражена;

• Не осуществлено вскрытие снарядов «дверь 1» или «дверь 2»;

• Не произведена пилка деревянной конструкции;

• Не произведено тушение противня (наблюдается горение после начала преодоления «синим» звеном снаряда «лабиринт»);

• При выполнении упражнения превышено время, отведенное на выполнение (упражнение №1 – 15 минут, упражнение №2 – 15 минут).

• Хотя бы один из снарядов не преодолен одним из газодымозащитников.

• Баллон не эвакуирован в обозначенную зону;

• Рукавная линия не проложена до позиции стволщика;

• Выполнение упражнения или его части газодымозащитниками не в составе своего звена;

• При выполнении упражнения № 1 на момент начала и во время заполнения мишеней водой стволщик или (и) остальные газодымозащитники звена ГДЗС находятся вне обозначенной зоны.

В данной ситуации команда или несколько команд перемещаются вниз турнирной таблицы. Места данных команд определяются по среднему возрасту участников (место выше получает команда, чей средний возраст больше), при равенстве среднего возраста выше место занимает команда, стартовавшая раньше.

2) Звено не выполнило одно из упражнений:

- У одного или нескольких газодымозащитников закончился кислород в ДАСК;

- У одного или нескольких газодымозащитников вышли из строя ДАСК, что не позволило продолжить выполнение упражнения;
- Один или несколько газодымозащитников получили травмы и не смогли выполнить упражнение;
- Один или несколько газодымозащитников в ходе выполнения упражнения сняли лицевую часть (выключились из ДАСК или допустили дыхание атмосферным воздухом путем оттягивания обтюратора лицевой части);
- Устное заявление представителя команды о добровольном прекращении выполнения упражнения;
- Хотя бы один газодымозащитник из состава звеньев не финишировал;
- Хотя бы одна мишень не поражена;
- Не осуществлено вскрытие снарядов «дверь 1» или «дверь 2»;
- Не произведена пилка деревянной конструкции;
- Не произведено тушение противня (наблюдается горение после начала преодоления «синим» звеном снаряда «лабиринт»);
- При выполнении упражнения превышено время, отведенное на выполнение (упражнение №1 – 15 минут, упражнение №2 – 15 минут).
- Хотя бы один из снарядов не преодолен одним из газодымозащитников.
- Баллон не эвакуирован в обозначенную зону;
- Рукавная линия не проложена до позиции ствольщика;
- Выполнение упражнения или его части газодымозащитниками не в составе своего звена;
- При выполнении упражнения № 1 на момент начала и во время заполнения мишеней водой ствольщик или (и) остальные газодымозащитники звена ГДЗС находятся вне обозначенной зоны.

В данной ситуации команда или несколько команд перемещаются вниз турнирной таблицы (но располагаются выше команд, указанных в п. 1). Места данных команд определяются по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных при прохождении выполненного упражнения, при равенстве штрафных баллов – по среднему возрасту участников (место выше получает команда, чей средний возраст больше).

3) Отделение выполнило оба упражнения: данные команды располагаются в турнирной таблице выше команд, указанных в п. 2 и п. 1. Места данных команд определяются по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных при прохождении выполненных упражнений, при равенстве штрафных баллов – по наименьшему времени выполнения двух упражнений, при равенстве суммарного времени выполнения упражнений, по среднему возрасту участников (место выше получает команда, чей средний возраст больше).

## VI. Таблица штрафных баллов

№ п/п	Нарушение	Штрафные баллы
<b>Упражнение № 1</b>		
1.	Нарушение времени подготовки к выполнению упражнения (за каждые 10 сек. сверх лимита) (От «Приготовиться к выполнению упражнения» до «Марш» 15 мин).	1
2.	Нарушение времени выполнения упражнения (за каждые полные и неполные 10 сек сверх лимита) ( <b>Лимит 5 минут</b> )	1
3.	При включении в ДАСК снаряжение надето неправильно или не надето до команды «МАРШ» (не застегнуты пряжки подбородных ремней касок, подвесной системы ДАСК, не надеты средства защиты рук, подшлемники) (за каждый факт).	1
4.	Фальстарт – участник дотронулся до ПТВ на полу и (или) пересек линию старта от команды «ВНИМАНИЕ» до команды «МАРШ» (за каждый факт).	1
5.	Нарушение условий передвижения газодымозащитниками (открытие входной двери до выхода воды из ствола, выход из корабельной надстройки на балкон второго этажа без рукавной линии за каждый факт).	5
6.	Выход газодымозащитников «синего» звена на палубу второго этажа корабельной надстройки (за каждый факт).	1
7.	Разрыв «синего» звена при выносе баллона из палубной надстройки (за каждый факт).	1
8.	Спуск рукавной линии с палубы второго этажа корабельной надстройки не в обозначенном месте.	5
9.	Передача ствола при спуске рукавной линии с палубы второго этажа корабельной надстройки не «из рук в руки»	5
10.	Утеря снаряжения при выполнении упражнения (за каждую единицу).	1
11.	Разрыв (расстегивание, поломка пряжки) поясного ремня и (или) плечевых ремней ДАСК, поломка маховика вентиля баллона ДАСК, отстегивание крышки корпуса ДАСК (за каждый факт).	1
12.	Возвращение газодымозащитников «синего» звена в корабельную надстройку после выноса баллона на свежий воздух (за каждый факт)	1
13.	Нарушение условий выполнения упражнения постовым на посту безопасности (за каждый факт).	1
14.	Перекрытие вентиля разветвления при нахождении газодымозащитников в палубной надстройке.	10
15.	Газодымозащитники начали движение в «непригодную для дыхания среду» с не соединенными между собой рукавами, не подсоединенными к рукавной линии стволом, не подсоединенными к трехходовому разветвлению рукавной линией (за каждый факт).	20
16.	Ствольщик приступил к ликвидации «очага пожара» (попадание струей воды в экран мишени) до момента сбора отделения ГДЗС в полном составе в обозначенном месте, до момента переноски ствола в обозначенное место (за каждый факт).	10

17.	Спуск газодымозащитников «красного» звена с корабельной надстройки по лестнице спиной к ступеням (за каждый факт).	1
18.	Прочие нарушения газодымозащитником (-ами) условий выполнения упражнения (за каждый факт).	1

**Упражнение № 2**

19.	Нарушение времени подготовки к выполнению упражнения (за каждые полные и неполные 10 сек сверх лимита) ( <b>От «Приготовиться к выполнению упражнения» до «Марш» 15 минут</b> )	1
20.	Нарушение времени выполнения упражнения (за каждые полные и неполные 10 сек сверх лимита) ( <b>Лимит 5 минут</b> )	1
21.	При включении в ДАСК снаряжение надето неправильно или не надето до команды «МАРШ» (не застегнуты пряжки подбородных ремней касок, подвесной системы ДАСК, не надеты средства защиты рук, подшлемники) (за каждый факт).	1
22.	Фальстарт – участник дотронулся до ПТВ на полу и (или) пересек линию старта от команды «ВНИМАНИЕ» до команды «МАРШ» (за каждый факт).	1
23.	Утеря снаряжения при выполнении упражнений (за каждую единицу).	1

**Вскрытие двери №1**

24.	Бензорез поднят с земли раньше, чем газодымозащитники заняли положение на 1м колене	1
25.	Бензорез не заглушен после преодоления всеми газодымозащитниками снаряда «дверь 1»	1
26.	От момента поднятия с обозначенного места заведенного бензореза до момента постановки его обратно газодымозащитник работающий по вскрытию двери направил бензорез на газодымозащитников отделения	5
27.	Бензорез заведен или заглушен не в обозначенном месте	1
28.	Во время вскрытия снаряда «дверь 1» газодымозащитники не работающие бензорезом находятся в створе дверного проема (любая часть тела) и или не на одном колене (за каждый факт)	1
29.	Основной бензорез не заводится или вышел из строя в процессе вскрытия снаряда «дверь 1»	1
30.	При вскрытии двери допускалось пересечение её плоскости снаружи снаряда (заступление, заваливание, занос инструмента за плоскость двери, нанесение ударов ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери и т.д.).	1

**Маршрут №1 («красное звено»)****Большая эстакада**

31.	При преодолении окна эстакады газодымозащитники использовали <b>(наступали на)</b> конструкции ограждения (за каждый факт)	1
32.	Рабочая линия не закреплена задержкой за перила эстакады (в том числе и в случае, если задержка отцепилась при подаче воды)	5
33.	Рабочая линия неправильно закреплена задержкой за перила эстакады <b>(петля задержки затянута не на полугайке, задержка закреплена не в обозначенном месте)</b> (за каждый факт)	1
34.	Спуск по лестнице начат до отвязывания ствола от веревки (за каждый факт)	1

**Приямок**

35.	Не верно подана или не подана по радиостанции команда на подачу воды в линию «ВОДУ В ЛИНИЮ», вода подана без команды или не по команде по радиостанции.	1
-----	---	---

36.	Мишень поражена не из установленной зоны ( <b>ствольщик обеими ногами не на полу приымка за каждую мишень</b> )	5
37.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов ( <b>команда воду в линию раньше, чем все спустились в приямок, выход из приямка раньше, чем ствол положен на землю после поражения мишеней в том числе и на большую эстакаду для устранения аварийной ситуации с рукавной линией</b> )	5
<b>Забор</b>		
38.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов ( <b>газодымозащитник наступал на диагональные элементы забора за каждый факт</b> )	5
<b>Аварийный лаз №2</b>		
39.	Дверь в лаз открыта раньше чем все газодымозащитники звена преодолели снаряд «забор»	
<b>Малая эстакада</b>		
40.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов ( <b>газодымозащитник спустился со снаряда не в сторону снаряда «качающийся мост» за каждый факт</b> )	1
41.	Нарушение порядка движения по лестницам ( <b>газодымозащитник обязан наступить хотя бы на одну ступень за каждый факт</b> ).	1
<b>Качающийся мост</b>		
42.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов ( <b>газодымозащитник фиксировал подвижные элементы качающегося моста за каждый факт</b> )	5
<b>Дверь 2</b>		
43.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов ( <b>удары инструментом или частями тела по полотну двери, зашагивание, заваливание занос инструмента за плоскость полотна двери за каждый факт</b> )	5
<b>Маршрут №2 («синее звено»)</b>		
<b>Разветвление РТ-80</b>		
44.	крепление рукавной линии 51 мм. к веревке при помощи карабина	5
<b>Мостик</b>		
45.	Тушение противня одновременно двумя огнетушителями.	5
46.	Огнетушитель (и) после ликвидации горения не установлен (ы) в обозначенное место.	5
<b>Забор</b>		
47.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов ( <b>газодымозащитник наступал на диагональные элементы забора за каждый факт</b> )	5
<b>Пилка деревянной конструкции</b>		
48.	Бензопила заведена (газодымозащитник привел в действие стартер бензопилы) раньше, чем снят защитный кожух с шины бензопилы.	1
49.	Бензопила не заглушена после входа всех газодымозащитников в снаряд «аварийный лаз №3».	1
50.	Бензопила заведена «броском» (навису).	1
51.	От момента поднятия с обозначенного места заведенной бензопилы до момента постановки ее в обозначенное место газодымозащитник работающий по вскрытию двери направил бензопилу на газодымозащитников отделения.	5

52.	Бензопила заведена или заглушена не в обозначенном месте.	1
53.	Пилка деревянной конструкции произведена не в обозначенном месте (крайняя линия на деревянной конструкции).	1
54.	Во время пилки газодымозащитники не работающие с бензопилой находятся не за газодымозащитником производящим пилку (за каждый факт).	1
55.	Основная бензопила не заводится или вышла из строя в процессе пилки (использована резервная бензопила).	1

**Малая эстакада**

56.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов ( <b>газодымозащитник спустился со снаряда не в сторону учебной башни за каждый факт</b> )	1
57.	Нарушение порядка движения по лестницам ( <b>газодымозащитник обязан наступить хотя бы на одну ступень за каждый факт</b> ).	1

**Качающийся мост**

58.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов ( <b>газодымозащитник фиксировал подвижные элементы качающегося моста за каждый факт</b> )	5
-----	--	---

**Дверь №2**

59.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов ( <b>удары инструментом или частями тела по полотну двери, зашагивание, заваливание занос инструмента за плоскость полотна двери за каждый факт</b> )	5
-----	---	---

**Общие нарушения**

60.	Падение снаряжения или экипировки на пол или землю (за каждый факт)	1
61.	Разрыв (расстегивание, поломка пряжки) поясного ремня и (или) плечевых ремней ДАСК, поломка маховика вентиля баллона ДАСК, отстегивание крышки корпуса ДАСК (за каждый факт).	1
62.	При выполнении упражнения снимались средства защиты рук пожарного, расстегивался и (или) снимался шлем пожарного (за каждый предмет).	1
63.	Прочие нарушения условий выполнения упражнения (за каждый факт).	1
64.	Нарушение представителем (помощником представителя) или участниками команд требований п.124 Условий	10

Заместитель начальника службы –  
 начальник дежурной смены СПТ ФПС ГПС  
 Главного управления МЧС России  
 по г. Санкт-Петербургу  
 майор внутренней службы

O.V. Натаров

Рисунок №1

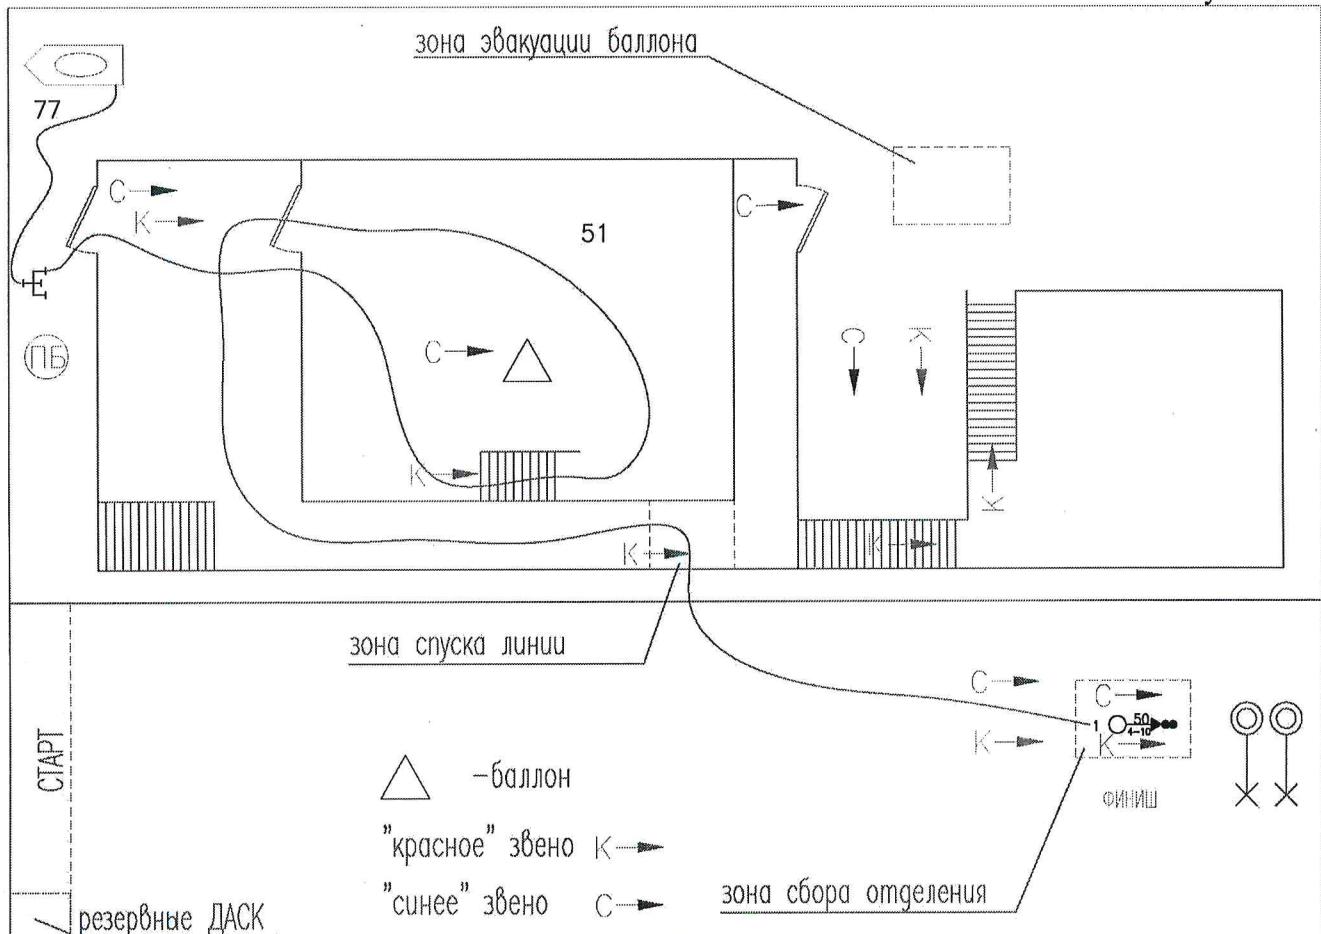


Рисунок №2

