

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
полковник внутренней службы


И.А. Улубиков
« » 2026 г.

УСЛОВИЯ

проведения финала 48-х соревнований на приз имени В.В. Дехтерёва
среди отделений газодымозащитной службы
пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга
в 2026 г.

I. Общие положения

1. Настоящие Условия проведения финала соревнований на приз имени В.В. Дехтерева среди отделений газодымозащитной службы пожарно-спасательного гарнизона города Санкт-Петербурга в 2026 г. (далее – Условия) определяют дату и порядок проведения жеребьевки, дату проведения соревнований, состав упражнений, состав судейской коллегии и порядок определения итоговых мест команд, участвующих в соревнованиях.

2. Соревнования на приз имени В.В. Дехтерёва среди отделений газодымозащитной службы пожарно-спасательного гарнизона города Санкт-Петербурга (далее – Соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МЧС России на 2026 год, Планом мероприятий пожарно-спасательного гарнизона города Санкт-Петербурга и Положением о проведении соревнований на приз имени В.В. Дехтерёва среди отделений газодымозащитной службы пожарно-спасательного гарнизона города Санкт-Петербурга (далее – Положение).

3. В состав судейской коллегии входят сотрудники службы пожаротушения (далее – СПТ) федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – ФПС ГПС) Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее – Главное управление), управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ (далее – УПТ и АСР) Главного управления и Управления организации мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности (далее – УОМГЗ и ПБ) Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Администрации Санкт-Петербурга (далее – Комитет), лица из числа среднего и старшего начальствующего состава пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга.

4. Финал соревнований проводится среди команд, занявших первые три места в своих подгруппах по итогам проведения отборочного этапа. Очередность выступления команд определяется путем предварительной жеребьевки. Очередность жеребьевки определяется местом команды занятым по итогам проведения отборочного этапа. Первой жеребьевку проходит команда, занявшая первое место в первой подгруппе, второй команда занявшая первое место во второй подгруппе и так далее.

5. Дата и время проведения жеребьевки команд 10.09.2026 г. в 11 часов 00 минут. Место жеребьевки учебный класс 1 пожарно-спасательной части (далее – ПСЧ) 5 пожарно-спасательного отряда (далее – ПСО) ФПС ГПС управления по Петроградскому району Главного управления.

6. Дата и время начала Соревнований 19.09.2026 г. в 10 часов 00 минут. Место проведения Соревнований учебно-тренировочный полигон 2 ПСО ФПС ГПС управления по Невскому району Главного управления по адресу: Караваевская ул., д. 46.

II. Участники соревнований

7. В соревнованиях принимают участие команды, сформированные согласно Положения.

8. Экипировка газодымозащитника (далее – Снаряжение).

1) Боевая одежда пожарного (далее – БОП), штатно выдаваемая в подразделениях, с не истекшим сроком носки (под боевой одеждой одет комплект термобелья, полностью закрывающий тело до запястья и голеностопа или костюм рабочий специальный).

2) Каска (шлем) пожарный (маркировка соответствует занимаемой должности и нанесена в соответствии с требованием руководящих документов).

3) Подшлемник.

4) Средства защиты рук пожарного.

5) Средства защиты ног пожарного.

6) Пояс пожарный с топором и карабином.

7) Индивидуальный фонарь.

8) Дыхательный аппарат на сжатом воздухе со временем защитного действия не менее 120 минут (двухбаллонное исполнение, малолитражные баллоны объемом до 7 л, но не менее 6,8 л, в защитных чехлах, в комплекте со спасательным устройством) (далее – ДАСВ).

9. Для выполнения упражнений согласно Условиям, необходимо наличие следующей экипировки звена ГДЗС (далее – Экипировка):

9) Резервный ДАСВ (не более 2-х ДАСВ при выполнении каждого упражнения).

10) Средства связи (не менее чем по одной радиостанции у каждого командира звена и постового на посту безопасности (далее постовой на ПБ)).

11) Средства освещения у каждого участника команды индивидуальный фонарь (у одного из газодымозащитников каждого звена дополнительно к индивидуальному – групповой фонарь).

12) Веревка пожарно-спасательная ВПС-30 (ВПС-50) (далее – ВПС) (у каждого звена).

13) Ручной инструмент типа «Halligantool» (далее – халиган) (длина инструмента – не менее 70 см) (у каждого звена для выполнения упражнения №2).

14) Бензорез и резервный бензорез.

15) Рукава напорные 51 мм., длиной 20 метров (± 1 м) каждый.

16) Ствол пожарный ручной с максимальным расходом не более 10 л/с. (далее – ствол).

17) Гидравлический аварийно-спасательный инструмент (далее – ГАСИ), укомплектованный расширителем (комбинированными ножницами) (при выполнении упражнения №1).

18) Огнетушители порошковые (ОП-4(з) или ОП-5(з)) – 2 шт. (при выполнении упражнения №2).

19) Задержка рукавная (далее – задержка) (при выполнении упражнения №2).

20) Зажимы рукавные.

10. Запрещается применение Снаряжения, ДАСВ пожарно-технического вооружения и оборудования (далее – ПТВ и О), не предназначенных для ведения действий по тушению пожаров и не отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности. В ДАСВ и снаряжении допускается применение только штатных креплений, удерживающих устройств, плечевых и поясных ремней. Запрещается вносить технические и конструктивные изменения в снаряжение, ДАСВ, ПТВ и О не согласованные с организацией-изготовителем, нарушающие целостность устройства и принципиальную схему действия, так же не допускается: применения скотча, изоляционной ленты, проволоки и т.д., в качестве удерживающих устройств и фиксации элементов снаряжения, ДАСВ, ПТВ и О. Копии сертификатов и деклараций соответствия должны предоставляться по первому требованию членов судейской бригады.

11. Ручной инструмент и ПТВ и О переносится любым удобным способом, не противоречащим требованиям безопасности и Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 881н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны» (далее – Правила охраны труда).

III. Условия выполнения упражнений

12. Участникам соревнований предлагается поочередно выполнить два упражнения:

1) Проведение разведки в помещениях, палубной надстройки (Упражнение № 1).

2) Преодоление огневой полосы психологической подготовки. (Упражнение № 2).

УПРАЖНЕНИЕ № 1.

Проведение разведки в помещениях, палубной надстройки.

13. По команде судьи информатора «Приготовитесь к выполнению упражнения» личный состав команды прибывает к месту старта в боевой одежде и снаряжении с необходимой экипировкой. Упражнение выполняется расчетом из семи человек (два звена ГДЗС по 3 газодымозащитника каждое (условно «красное» и «синие» звено). Перед стартом звенья маркируются цветной лентой на ДАСВ, касках или БОП по выбору судейского аппарата. Постовой на ПБ выполняет упражнение без СИЗОД.

14. У линии старта укладываются, бензорез, ВПС, халиганы, рукава 51 мм, длиной 20 м (± 1 м) (количество не регламентируется), ствол. ГАСИ (гидравлическая насосная станция, катушка, расширитель (комбинированные ножницы) устанавливается в обозначенном месте, насосная станция заглушена, разжим (комбинированные ножницы) соединены с насосной станцией и сведены. Допускается использовать скатки: двойная, четверная, гармошка, кольцо (длина скаток гармошка и кольцо не более 2-х метров). Рукава между собой не соединены, ствол от рукавов отсоединён. Средства связи и средства освещения располагаются на газодымозащитниках. Резервное ПТВ и О располагается в обозначенном месте.

15. Командиры звеньев ГДЗС производят осмотр личного состава, снаряжения, средств связи и освещения, ПТВ и О и соответствие предъявляемым требованиям, после чего докладывают о готовности судье при участниках. После получения информации о готовности, судья при участниках проводит контрольный осмотр. В случае выявления нарушений команде начисляются соответствующие штрафы и газодымозащитники устраняют выявленные нарушения. В случае невозможности устранения выявленных нарушений звено ГДЗС снимается с упражнения, упражнение считается невыполненным.

16. При отсутствии нарушений, а также после их устранения судья при участниках подает команду «**На старт**». По команде командиров звеньев ГДЗС, «**Звено, аппараты проверь!**», газодымозащитники проводят боевую проверку, делают доклад о величине давления в баллоне, «**Петров к включению готов, давление ...**». Включение личного состава в СИЗОД проводится по команде командиров звеньев ГДЗС: «**Звено, в аппараты включись!**», после доклада им о положительных результатах боевой проверки. В случае выхода из строя ДАСВ при проведении боевой проверки допускается его замена на резервный находящийся в зоне старта команды. Далее судья при участниках убеждается в готовности команды к старту и подает команды «**Внимание**» и «**Марш**» (включаются секундомеры, (выстрел стартового пистолета)).

17. Для подготовки к старту отводится время не более 5-ти минут, время от подачи команды «**Приготовитесь к выполнению упражнения**» до команды «**Марш**». За превышение лимита времени на команду накладывается штраф согласно таблице штрафов.

18. На выполнение упражнения даётся время 4 минуты. В случае превышения лимита времени, общее время, показанное звеном ГДЗС,

фиксируется судьями. За превышение лимита времени на команду накладывается штраф согласно «Таблице штрафов».

19. Максимальное время на выполнение упражнения 10 мин. По истечении данного времени упражнение считается не выполненным.

20. Исходное положение ПТВ и О расположено на земле перед линией старта, газодымозащитники располагаются перед линией старта.

21. Далее судья при участниках убеждается в готовности команды к старту и подает команды «**Внимание**» и «**Марш**» (включаются секундомеры).

22. После команды «**Марш**», оба звена ГДЗС стартуют одновременно и двигаются согласно схеме (Рисунок № 1 и №3).

23. От команды «**Внимание**» до подачи команды «**Марш**» прикасаться к ПТВ и О, уложенному на пол, запрещено. Нарушение данного пункта расценивается как фальстарт.

24. При подъеме (спуске) по лестницам необходимо двигаться по ступеням.

25. «Красное» звено ГДЗС и постовой на посту безопасности, берет ПТВ и О (напорные рукава 51 мм, ствол, халиган, ВПС, бензорез) и двигается согласно схемы, на второй этаж палубной надстройки. Постовому на посту безопасности разрешается подносить ПТВ и О на второй этаж палубной надстройки.

26. «Красное» звено ГДЗС и постовой на посту безопасности поднимаются на второй этаж. Постовой производит вскрытие входной двери второго этажа корабельной надстройки бензорезом, после чего глушит бензорез и ставит его в обозначенное место. Во время работы с бензорезом не допускается нахождение между постовым, производящим резку и поверхностью двери газодымозащитников или частей их тела. Запрещается заводить бензорез до подъема на площадку второго этажа, направлять движущуюся режущую часть в сторону газодымозащитников. От момента поднятия заведенного бензореза с пола до момента постановки его обратно забрало шлема постового должно быть опущено.

27. «Красное» звено ГДЗС на втором этаже подсоединяет собранную рабочую рукавную линию к разветвлению. Перед входом в «непригодную для дыхания зону» (открытие двери входа в палубную надстройку) газодымозащитник проверяет наличие воды в рабочей линии путем кратковременного открытия ствола, при этом визуально должен быть виден выход струи воды, давление воды в рукавных линиях будет составлять не менее 4-х атм. В момент входа звена ГДЗС в задымленную зону все газодымозащитники «красного» звена ГДЗС и постовой на посту безопасности должны находиться на площадке второго этажа.

28. В случае выхода из строя основного бензореза, постовой следует по кратчайшему маршруту к линии старта за резервным бензорезом.

29. Далее «Красное» звено ГДЗС проводит разведку в помещениях 2-го и 1-го этажей палубной надстройки с рабочей линией заполненной водой, прокладывает рукавную линию до позиции ствольщика, при этом не допускается перекрывание воды в рабочей линии (запрещается перекрывать вентиль разветвления при нахождении газодымозащитников в (на) палубной надстройке)

после входа в «непригодную для дыхания среду». Допускается возврат газодымозащитника(-ов) в помещения палубной надстройки для прокладки рабочей линии. Не допускается движение газодымозащитников при отсутствии проложенной рабочей линии.

30. Постовому на посту безопасности разрешается оказывать помощь звену ГДЗС в прокладке рабочей рукавной линии, при этом он должен находиться перед входом в «непригодную для дыхания среду», на площадке второго этажа, со стороны установки разветвления, с момента входа звена ГДЗС в надстройку, до момента финиша. В случае появления свища в рабочей линии постовому на посту безопасности допускается установить рукавный зажим, при этом он должен находиться перед входом в «непригодную для дыхания среду».

31. «Синее» звено ГДЗС двигается к ГАСИ. Далее газодымозащитники производят действия по приведению ГАСИ в рабочее состояние.

32. Один из газодымозащитников «синего» звена при помощи расширителя (комбинированных ножниц) в обозначенном месте производит переливание жидкости из трех малых ёмкостей в одну большую емкость с последующим складыванием малых емкостей в специально отведенное место.

33. После завершения работы с ГАСИ расширитель укладывается обратно в обозначенное место, ДВС ГАСИ глушится.

34. Далее «синее» звено ГДЗС двигается согласно схемы на второй этаж палубной надстройки, вдоль рабочей линии к позиции ствольщика «красного» звена ГДЗС, «синему» звену ГДЗС разрешается оказывать помощь в прокладке рукавной линии.

35. В процессе проведения разведки «Синее» звено ГДЗС производит отыскание газового баллона в помещениях первого этажа палубной надстройки и его эвакуацию в обозначенное место.

36. После сбора всех газодымозащитников отделения ГДЗС внутри обозначенной зоны (на неокрашенном асфальтовом покрытии) ствольщик приступает к ликвидации «очага пожара». Во время работы по ликвидации условного «очага пожара» ствольщик и остальные газодымозащитники звеньев ГДЗС должны быть в обозначенной позиции в полном составе (запрещено наступать ногами, руками, коленями или иными частями тела на (или за) контрольную линию зоны сбора отделения).

37. В случае необходимости изменить давление в рукавных линиях, постовой на посту безопасности подает команду водителю на повышение или понижение давления, но не менее 4 атм. и не более 9 атм.

38. Финишем считается момент полного заполнения емкости мишени и включения световой индикации.

39. По окончании выполнения упражнения, командиры звеньев ГДЗС подают команды на выключение из ДАСВ **«Звено из аппаратов выключись!»**. Покидать зону финиша до окончания контрольного осмотра запрещено.

40. Судьи производят контрольный осмотр звена. Покидать зону финиша, снимать ДАСВ и снаряжение разрешается только по команде судьи.

41. Далее газодымозащитники, в кратчайшие сроки, совместно с постовым на ПБ убирают ПТВ и О, рукавные линии.

УПРАЖНЕНИЕ № 2.

Преодоление огневой полосы психологической подготовки.

42. По команде судьи информатора **«Приготовиться к выполнению упражнения»** личный состав команды прибывает к месту старта в боевой одежде и снаряжении с необходимой экипировкой. Упражнение выполняется расчетом из семи человек (два звена ГДЗС по 3 газодымозащитника каждое (условно «красное» и «синие» звено, постовой на посту безопасности). Перед стартом звенья маркируются цветной лентой на ДАСВ, касках или БОП по выбору судейского аппарата. Постовой на ПБ выполняет упражнение без СИЗОД.

43. У линии старта укладываются ВПС, халиганы, рукава напорные 51 мм, длиной 20 м (± 1 м) (в количестве 2 шт.), ствол, огнетушитель (огнетушители). Допускается использовать скатки: двойная, четверная, гармошка, кольцо (длина скаток гармошка и кольцо не более 2-х метров). Рукава между собой не соединены, ствол от рукавов отсоединён. Задержка рукавная, клин или ключ находятся в карманах БОП или в руках. Основной бензорез устанавливается в обозначенном месте рядом со снарядам «дверь 1», резервный бензорез устанавливается в обозначенном месте перед линией старта.

44. Средства связи и средства освещения располагаются на газодымозащитниках. Резервное ПТВ и О располагается в обозначенном месте.

45. Участники самостоятельно принимают решение (до команды **«Приготовиться к выполнению упражнения!»**) об использовании на дистанции одного или двух огнетушителей при этом в случае, если команда принимает решение преодолевать упражнение с одним огнетушителем воспользоваться вторым огнетушителем запрещается.

46. Упражнение выполняют все члены команды, в том числе постовой на посту безопасности. Упражнение выполняет два звена ГДЗС (условно «красное» и «синие» звено). Перед стартом звенья маркируются цветной лентой на ДАСВ, касках или рукавах БОП по выбору судейского аппарата.

47. Постовой на посту безопасности стартует вместе со звеньями и заканчивает упражнение у разветвления РТ-80. Постовой на посту безопасности со звеньями не финиширует.

48. На выполнение упражнения даётся время 4 минуты. В случае превышения лимита времени, общее время, показанное звеном ГДЗС, фиксируется судьями. За превышение лимита времени на команду накладывается штраф согласно таблице штрафов.

49. Максимальное время на выполнение упражнения 10 мин. По истечении данного времени упражнение считается не выполненным.

50. Для подготовки к старту отводится время не более 5-ти минут, время от подачи команды **«Приготовиться к выполнению упражнения»** до команды **«Марш»**. За превышение лимита времени на команду накладывается штраф согласно таблице штрафов.

51. Командиры звеньев ГДЗС производят осмотр личного состава, снаряжения, средств связи и освещения, ПТВ и О и соответствие предъявляемым

требованиям, после чего докладывают о готовности судье при участниках. После получения информации о готовности, судья при участниках проводит контрольный осмотр. В случае выявления нарушений команде начисляются соответствующие штрафы и газодымозащитники устраняют выявленные нарушения. В случае невозможности устранения выявленных нарушений звено ГДЗС снимается с упражнения, упражнение считается невыполненным.

52. При отсутствии нарушений, а также после их устранения судья при участниках подает команду **«На старт»**. По команде командиров звеньев ГДЗС, **«Звено, аппараты проверь!»**, газодымозащитники проводят боевую проверку, делают доклад о величине давления в баллоне, **«Петров к включению готов, давление ...»**. Включение личного состава в СИЗОД проводится по команде командиров звеньев ГДЗС: **«Звено, в аппараты включись!»**, после доклада им о положительных результатах боевой проверки. В случае выхода из строя ДАСВ при проведении боевой проверки допускается его замена на резервный находящийся в зоне старта команды. Далее судья при участниках убеждается в готовности команды к старту и подает команды **«Внимание»** и **«Марш»** (включаются секундомеры, (выстрел стартового пистолета)).

53. Исходное положение ПТВ и О расположено на земле перед линией старта, газодымозащитники располагаются перед линией старта.

54. «Красное» звено ГДЗС движется по маршруту №1 (Рисунок №2), «синее» звено ГДЗС движется по маршруту №2 (Рисунок №2), при этом каждое звено ГДЗС двигается с ручным инструментом «халиган», групповыми фонарями и ВПС. Звенья стартуют одновременно.

55. Отделение ГДЗС забирает экипировку и преодолевает снаряды согласно схеме (рисунок № 2) по маршрутам №1 и №2:

56. Маршрут №1 («красное» звено) – «дверь 1»; «большая эстакада»; «прямок»; «мостик»; «лабиринт»; «забор»; «аварийный лаз №1 и 3»; «малая эстакада»; «качающийся мост»; «дверь 2».

57. Маршрут №2 («синее» звено) – «дверь 1»; «разветвление РТ-80», «мостик»; «лабиринт»; «забор»; «аварийный лаз №1, 2 и 3»; «малая эстакада»; «качающийся мост»; «дверь 2».

58. От команды «Внимание» до подачи команды «Марш» прикасаться к ПТВ и О, уложенному на пол, запрещено. Нарушение данного пункта расценивается как фальстарт.

Маршрут №1 «красное» звено

Преодоление снаряда №1 «дверь 1»

59. Постовой на ПБ заводит бензорез на обозначенном месте и производит вскрытие проема, путем разрезания ригелей запорных устройств после чего глушит бензорез, ставит его на обозначенное место и в составе своего звена ГДЗС продолжает движение к следующим снарядам согласно схеме. В случае выхода из строя основного бензореза любой из газодымозащитников звена движется по кратчайшему пути к резервному бензорезу и переносит его к обозначенному месту у снаряда.

60. Допускается использование дополнительного оборудования для облегчения вскрытия двери (деревянные клинья, ключи для замены дисков на бензореze). Данное оборудование разрешается оставить на месте вскрытия двери. При вскрытии двери не допускается пересекать её плоскость снаружи снаряда (заступать, заваливаться, заносить инструмент за плоскость двери, наносить удары ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери и т.д.).

61. Во время работы с бензореzом все газодымозащитники находятся позади постового на ПБ, производящего резку, вне проекции дверного проема.

62. Запрещается отрывать от земли бензореz до того момента как все газодымозащитники, не участвующие в резке, пересекут линию старт и займут позицию вне проекции дверного проема.

63. От момента поднятия бензореза с обозначенного места до момента его постановки обратно забрало каски постового на ПБ должно быть опущено.

Преодоление снаряда №2 «большая эстакада»

64. При преодолении «окна» не допускается использовать (наступать на) ограждение «эстакады».

65. Далее газодымозащитниками производится подъем с помощью ВПС линии с присоединенным стволом на верхнюю площадку снаряда. Для подъема рукавной линии используется ВПС звена ГДЗС. После подъема рукавной линии ВПС оставляется в месте подъема.

66. Рабочая линия на два рукава 51 мм со стволом переносится от линии старта, собирается и присоединяется к РТ-80 «синим» звеном и постовым на посту безопасности. Использование карабинов для присоединения рукавной линии к веревке запрещено. РТ-80 заранее установлено в конце рукавной линии 77 мм проложенной от колонки, установленной на ПГ. При этом линия заполнена водой до РТ-80.

67. Газодымозащитники, закрепляют поднятую рукавную линию задержкой, завязанной под полугайкой рукава, за перила эстакады в обозначенном месте, отвязывают спасательную веревку от ствола, после чего спускаются к снаряду №3 «прямо́к» с рукавной линией. Газодымозащитникам звена ГДЗС запрещается приступать к спуску к снаряду №3 до отвязывания ствола от ВПС. Рукавная линия на уровне верхней площадки должна быть проложена между перил лестницы в прямо́к.

68. Спуск по лестнице в прямо́к осуществляется по каждой ступни лицом к ним.

Преодоление снаряда №4 «прямо́к»

69. После спуска «красного» звена ГДЗС в полном составе в прямо́к, газодымозащитникам необходимо поразить установленные мишени струей воды из ствола.

70. Подача воды в линию осуществляется по команде командира звена по радиостанции «воду в линию» после того, как все газодымозащитники звена

спустились в приямок (стоят обеими ногами на полу). Поразив мишени, ствол необходимо закрыть и положить на пол приямка.

71. Подачу воды в линию от РТ-80 осуществляет постовой на ПБ, при этом у него в обязательном порядке при себе должна быть радиостанция. Постовому на ПБ разрешается расправлять рукавную линию находясь на земле. При возникновении «аварийной ситуации» с рукавной линией, не позволяющей поразить мишени, одному из газодымозащитников звена разрешается подняться обратно на снаряд «большая эстакада» для устранения «аварийной ситуации» и затем вернуться обратно. В этой ситуации поражать мишени разрешено только после возвращения газодымозащитника обратно.

72. Газодымозащитникам разрешается начать выход из приямка по лестнице только после того, как ствол будет закрыт и уложен на пол приямка. Газодымозащитникам запрещается осуществлять выход из «приямка» не по лестнице.

Преодоление снаряда №5 «мостик»

73. Звено ГДЗС преодолевает мостик при этом допускается запрыгивать и спрыгивать с его сходней.

74. Преодолевать мостик разрешается только после ликвидации «синим» звеном горения жидкости.

75. В случае если на момент преодоления снаряда «синее» звено продвигается по маршруту но в противне наблюдается горение «красное» звено производит дотушивание противня оставленными в обозначенном месте огнетушителями с последующей укладкой их обратно.

Преодоление снаряда №6 «лабиринт»

76. Звено ГДЗС продвигается по маршруту внутри лабиринта.

Преодоление снаряда №7 «забор»

77. Газодымозащитники огибают снаряд «забор» справа.

Преодоление снаряда №8 «аварийный лаз №1»

78. К преодолению снаряда разрешается приступать только после того, как все газодымозащитники преодолели снаряд «лабиринт» (все газодымозащитники пересекли проекцию выхода из снаряда обеими ногами).

Преодоление снаряда №10 «аварийный лаз №3»

79. Звено ГДЗС продвигается по маршруту внутри «аварийный лаз №3».

Преодоление снаряда №11 «малая эстакада»

80. Газодымозащитники преодолевают снаряд следуя по верху, не спускаясь в лаз, в сторону снаряда «качающийся мост».

81. При спуске со снаряда газодымозащитники обязаны наступить хотя бы на одну ступень лестницы (спрыгивать непосредственно на землю запрещено).

Преодоление снаряда №12 «качающийся мост»

82. Газодымозащитникам запрещается фиксировать подвижные элементы снаряда во время преодоления его звеном.

Преодоление снаряда №13 «дверь 2»

83. Отделение ГДЗС производит разбор завала (6 автомобильных покрышек) и укладывают в отведенное место (возле аварийного лаза №2) все автомобильные покрышки.

84. Разрешается укладка покрышек в обозначенном месте произвольным способом при условии полного нахождения их проекции в границах зоны. Нарушение границ отведенного места до финиширования последнего газодымозащитника является штрафом за каждую единицу.

85. При вскрытии двери не допускается заступать, заваливаться, заносить инструмент за плоскость двери, наносить удары ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери.

86. После разбора завала отделение ГДЗС производит вскрытие двери, в обозначенном месте, с использованием ручного инструмента. Допускается производить вскрытие одновременно всем имеющимся у отделения ручным инструментом. После вскрытия двери отделение ГДЗС следует через дверной проем за линию финиша.

Маршрут №2 «синее» звено

Преодоление снаряда №1 «дверь 1»

87. Постовой на ПБ заводит бензорез на обозначенном месте и производит вскрытие проема, путем разрезания ригелей запорных устройств после чего глушит бензорез, ставит его на обозначенное место и в составе своего звена ГДЗС продолжает движение к следующим снарядам согласно схеме. В случае выхода из строя основного бензореза любой из газодымозащитников звена движется по кратчайшему пути к резервному бензорезу и переносит его к обозначенному месту у снаряда.

88. Допускается использование дополнительного оборудования для облегчения вскрытия двери (деревянные клинья, ключи для замены дисков на бензорезе). Данное оборудование разрешается оставить на месте вскрытия двери. При вскрытии двери не допускается пересекать её плоскость снаружи снаряда (заступать, заваливаться, заносить инструмент за плоскость двери, наносить удары ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери и т.д.).

89. Во время работы с бензорезом все газодымозащитники находятся позади постового на ПБ, производящего резку, вне проекции дверного проема.

90. Запрещается отрывать от земли бензорез до того момента как все газодымозащитники, не участвующие в резке, пересекут линию старт и займут позицию вне проекции дверного проема.

91. От момента поднятия бензореза с обозначенного места до момента его постановки обратно забрало каски постового на ПБ должно быть опущено.

Преодоление снаряда №3 «разветвление РТ-80»

92. «Синее» звено и постовой на посту безопасности переносят рукава, ствол и огнетушитель(и) по земле вдоль большой эстакады до РТ-80. Далее «синее» звено совместно с постовым готовят рукавную линию к подъему на большую эстакаду. Разрешается подготавливать линию только постовому на посту безопасности, а «синему» звену после переноски ПТВ и О к разветвлению РТ-80 сразу проследовать по дальнейшему маршруту (по решению команды).

93. Далее постовой на посту безопасности производит крепление рукавной линии со стволом к сброшенной с большой эстакады «красным» звеном ВПС. ВПС привязывается к стволу. И после получения от командира «красного» звена команды по радиостанции «воду в линию» осуществляет подачу воды в рукавную линию 51 мм. Постовому на посту безопасности разрешается расправлять рукавную линию находясь на земле.

94. Использование карабинов для присоединения рукавной линии к веревке запрещено.

Преодоление снаряда №5 «мостик»

95. «Синее» звено ГДЗС ликвидирует основным огнетушителем горение жидкости и преодолевает мостик при этом допускается запрыгивать и спрыгивать с его сходней.

96. В случае, когда ликвидировать горение жидкости одним огнетушителем не удастся, разрешается использование второго огнетушителя (при его наличии). Запрещено тушение жидкости одновременно двумя огнетушителями.

97. В случае если ликвидировать горение жидкости при помощи двух огнетушителей не удалось либо в случае отказа обоих огнетушителей, выполнение упражнения прекращается, **упражнение считается не выполненным.**

98. После ликвидации горения ГЖ в противне газодымозащитник должен поставить использованный(-е) огнетушитель(-и) в обозначенное место, после чего «синее» звено ГДЗС продолжает прохождение полосы. Звено ГДЗС может продолжать движение только после ликвидации горения и постановки огнетушителя в обозначенное место.

Преодоление снаряда №6 «лабиринт»

99. Звено ГДЗС продвигается по маршруту по крыше лабиринта. Подъем и спуск на крышу лабиринта разрешено производить только по лестницам. Запрещено начинать подъем на крышу лабиринта до полной ликвидации горения жидкости в противне.

Преодоление снаряда №7 «забор»

100. Газодымозащитники огибают снаряд «забор» справа.

Преодоление снаряда №8 «аварийный лаз №1»

101. К преодолению снаряда разрешается приступать только после того, как все газодымозащитники преодолели снаряд «лабиринт» (все газодымозащитники спустились с лабиринта обеими ногами).

Преодоление снаряда №9 «аварийный лаз №2»

102. Звено ГДЗС продвигается по маршруту внутри «аварийный лаз №2»

Преодоление снаряда №10 «аварийный лаз №3»

103. Звено ГДЗС продвигается по маршруту внутри «аварийный лаз №3».

Преодоление снаряда №11 «малая эстакада»

104. Газодымозащитники преодолевают снаряд следуя по верху, не спускаясь в лаз и спускаются в сторону снаряда «качающийся мост».

105. При спуске со снаряда газодымозащитники обязаны наступить хотя бы на одну ступень лестницы (спрыгивать непосредственно на землю запрещено).

Преодоление снаряда №12 «качающийся мост»

106. Газодымозащитникам запрещается фиксировать подвижные элементы снаряда во время преодоления его звеном.

Преодоление снаряда №13 «дверь 2»

107. Отделение ГДЗС производит разбор завала автомобильных покрышек и укладывают их в обозначенное место (возле аварийного лаза №2) все автомобильные покрышки.

108. Разрешается укладка покрышек в обозначенном секторе произвольным способом при условии полного нахождения их проекции в границах зоны. Нарушение границ сектора (падение, выкатывание и тд покрышек) до финиширования последнего газодымозащитника является штрафом за каждую единицу.

109. После разбора завала отделение ГДЗС производит вскрытие двери, в обозначенном месте, с использованием ручного инструмента. Допускается производить вскрытие одновременно всем имеющимся у отделения ручным инструментом. После вскрытия двери отделение ГДЗС следует через дверной проем и финиширует. При вскрытии двери не допускается заступать, заваливаться, заносить инструмент за плоскость двери, наносить удары ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери.

Общие требования при выполнении упражнения № 2, при движении по маршруту № 1 и 2.

110. Финишем считается момент полного пересечения контрольной линии всеми газодымозащитниками «красного» и «синего» звена (секундомеры останавливаются).

111. По окончании выполнения упражнения, командиры звеньев подают команды на выключение из СИЗОД «Звено из аппаратов выключись!». Покидать зону финиша до окончания контрольного осмотра запрещено.

112. Судьи производят контрольный осмотр отделения.

113. Далее газодымозащитники, в кратчайшие сроки, совместно с постовым на посту безопасности убирают ПТВ и О, рукавные линии.

114. При преодолении снарядов не допускается бросать экипировку, допускается только её передача из рук в руки или через укладку на пол или землю.

115. При падении снаряжения или экипировки со снаряда на землю, одному из газодымозащитников разрешается вернуться в начало снаряда спуститься на землю забрать снаряжение и тем же маршрутом вернуться обратно к своему звену.

116. При нарушении схемы движения по одному из элементов за каждого газодымозащитника начисляются штрафные баллы в соответствии с таблицей штрафов.

IV. Примечания

117. У каждого газодымозащитника должен быть индивидуальный фонарь (закреплен на шлеме пожарного, на ремнях подвесной системы ДАСВ, на боевой одежде или в кармане боевой одежды), у одного из газодымозащитников каждого звена дополнительно – групповой (расположен на газодымозащитнике, не допускается его нахождение на ДАСВ, в карманах чехлов, боевой одежды).

118. Фонарь пожарный групповой – осветительный прибор, обладающий мощным источником света, оснащенный ремнем и ручкой для переноски и имеющий относительно большую массу и значительные размеры, предназначенный для вооружения группы людей (отделения, звена ГДЗС). Примеры группового фонаря – фонари ФОС, ФПС, ФЭГ, ФЭП, Streamlight Fire Vulcan, StreamlightVulcan и т.п.

119. Фонарь пожарный индивидуальный – осветительный прибор, обладающий более слабым источником света по сравнению с групповым фонарем, имеющий небольшие массу и размеры и предназначенный для индивидуального использования. Может быть оснащен элементами для крепления на каску или боевую одежду. Примеры индивидуального фонаря – фонари ФПНИ «Экотон-15», PELI SabreLite™, PELI Little Ed, Pelican, StreamlightPropolymer и т.п.

120. В случае нарушения участником (участниками) соревнования требований Правил по охране труда и (или) приказа МЧС России № 640, которое может привести к травмированию газодымозащитников, выполнение упражнения звеном ГДЗС прекращается до устранения данного нарушения. При этом время выполнения упражнения не останавливается и начисляются штрафы согласно таблице.

121. Если газодымозащитник(-и) допустил(-и) грубое нарушение требований Правил по охране труда и (или) приказа МЧС России №640, которое

привело к травмированию участника(-ов) соревнований и невозможности дальнейшего их участия в соревнованиях, то отделение ГДЗС снимается с упражнения, упражнение считается невыполненным.

122. Если во время выполнения упражнения (от момента пересечения линии старта до момента пересечения линии финиша) один из газодымозащитников снял лицевую часть ДАСВ или допустил дыхание атмосферным воздухом путем оттягивания обтюлятора лицевой части, то отделение ГДЗС снимается с упражнения, упражнение считается невыполненным.

123. В случае разрыва (поломки пряжки) поясного ремня и (или) плечевых ремней ДАСВ, газодымозащитнику разрешается продолжить движение до окончания выполнения упражнения, при этом начисляются штрафы согласно таблице.

124. Во время выполнения упражнения запрещается снимать средства защиты рук пожарного, расстегивать и снимать шлем (каска) пожарного, при этом начисляются штрафы согласно таблице.

125. При нарушении схемы движения по одному из элементов Упражнений за каждого газодымозащитника начисляются штрафы согласно таблице.

126. В элементы конструкций снарядов могут вноситься изменения, о чем судья доводит до участников перед началом выполнения упражнений.

127. В случае если во время выполнения упражнений у одного из газодымозащитников давление в баллоне ДАСВ, по показанию манометра, составляет 0 кгс/см² (МПа, бар) (в том числе и на момент пересечения линии «финиш»), то судья останавливает выполнение упражнения, и оно считается невыполненным.

128. В момент выполнения упражнений участниками соревнований, представителю (или помощнику представителя) команды допускается находиться в зоне выполнения упражнений по согласованию со старшим судьей на упражнении. При этом, с момента команды «На старт!» представителю (или помощнику представителя) команды запрещается любое общение с участниками команды и судейской бригадой, до момента финиша.

129. Представителям и участникам команд, не выполняющих в данный момент упражнения, не допускается присутствовать в зоне выполнения упражнений, в границах указанных судейской бригадой. При этом, любое общение с участниками команды, выполняющей в данный момент упражнения, и судейской бригадой запрещается.

130. В случае нарушения описанных выше требований представителем (помощником представителя) команды или участниками команд, не выполняющих в данный момент упражнения, команде, которую они представляют присуждается штраф, согласно таблице штрафов.

131. В случае если действия представителя (помощника представителя) или участника(-ов) команды напрямую повлияли на работу судейской бригады (судья был отвлечен, на судью оказывалось давление и т.д.), команда, которую они представляют дисквалифицируется.

132. В случае если участник(-и) команды и (или) её представители на территории учебно-тренировочного полигона допустил(-и) не спортивное поведение (не цензурная брань, физическое воздействие, порча имущества и т.д.) по отношению к соперникам и (или) судейскому аппарату команда **дисквалифицируется**.

133. В случае несогласия участников, представителя, помощника представителя команды с результатами, зафиксированными судейской бригадой, представителю (помощнику представителя) команды разрешается подать протест в свободной письменной форме на имя главного судьи соревнований, не позднее 15 минут с момента оглашения их результатов. Протест подается в соответствии с требованиями Положения и только в отношении команды, которую представляет представитель (помощник представителя) команды.

134. В случае прекращения подачи воды в рабочую линию по независимым от команды причинам (выход из строя АЦ, разрыв рукавной линии 77 мм, выход из строя РТ-80 команде предоставляется перезабег (упражнения №1, 2).

V. Определение результатов соревнований и подведение итогов

135. Результаты команд определяются по следующим критериям:

1) Отделение не выполнило оба упражнения:

- У одного или нескольких газодымозащитников закончился воздух в ДАСВ.
- У одного или нескольких газодымозащитников вышли из строя ДАСВ, что не позволило продолжить выполнение упражнения.
- Один или несколько газодымозащитников получили травмы и не смогли выполнить упражнение.
- Один или несколько газодымозащитников в ходе выполнения упражнения сняли лицевую часть (выключились из ДАСВ или допустили дыхание атмосферным воздухом путем оттягивания обтюратора лицевой части);
- Устное заявление представителя команды о добровольном прекращении выполнения упражнения.
- Малая емкость перемещена не при помощи ГАСИ (руками).
- Хотя бы один газодымозащитник из состава звеньев не финишировал.
- Мишень не поражена.
- Не осуществлено вскрытие двери.
- Не произведено тушение противня (наблюдается горение после начала преодоления «красным» и «синим» звеньями снаряда «лабиринт».
- При выполнении упражнения превышено время, отведенное на выполнение (упражнение № 1 – 10 минут, упражнение № 2 – 10 минут).
- Хотя бы один из снарядов не преодолен одним из газодымозащитников.

- Баллон не эвакуирован из корабельной надстройки.
- Постовой на ПБ двумя ногами пересек проекцию входа в палубную надстройку.
- Рукавная линия не проложена до позиции ствольщика.
- Выполнение упражнения или его части газодымозащитниками не в составе своего звена.
- При выполнении Упражнения №1 газодымозащитники продвигались внутри палубной надстройки с не соединенными между собой рукавами, не подсоединенным к рукавной линии стволом, не подсоединенной к трехходовому разветвлению рукавной линией.
- Нарушение п. 131-132 Условий.

В данной ситуации команда или несколько команд перемещаются вниз турнирной таблицы. Места данных команд определяются следующим образом: место выше занимает команда, стартовавшая раньше.

2) Отделение не выполнило одно из упражнений:

- У одного или нескольких газодымозащитников закончился воздух в ДАСВ.
- У одного или нескольких газодымозащитников вышли из строя ДАСВ, что не позволило продолжить выполнение упражнения.
- Один или несколько газодымозащитников получили травмы и не смогли выполнить упражнение.
- Один или несколько газодымозащитников в ходе выполнения упражнения сняли лицевую часть (выключились из ДАСВ или допустили дыхание атмосферным воздухом путем оттягивания обтюлятора лицевой части);
- Устное заявление представителя команды о добровольном прекращении выполнения упражнения.
- Малая емкость перемещена не при помощи ГАСИ (руками).
- Хотя бы один газодымозащитник из состава звеньев не финишировал.
- Мишень не поражена.
- Не осуществлено вскрытие двери.
- Не произведено тушение противня (наблюдается горение после начала преодоления «красным» и «синим» звеньями снаряда «лабиринт».
- При выполнении упражнения превышено время, отведенное на выполнение (упражнение № 1 – 10 минут, упражнение № 2 – 10 минут).
- Хотя бы один из снарядов не преодолен одним из газодымозащитников.
- Баллон не эвакуирован из корабельной надстройки.
- Постовой на ПБ двумя ногами пересек проекцию входа в палубную надстройку.
- Рукавная линия не проложена до позиции ствольщика.
- Выполнение упражнения или его части газодымозащитниками не в составе своего звена.

- При выполнении Упражнения №1 газодымозащитники продвигались внутри палубной надстройки с не соединенными между собой рукавами, не подсоединенным к рукавной линии стволом, не подсоединенной к трехходовому разветвлению рукавной линией.

- Нарушение п. 131-132 Условий.

В данной ситуации команда или несколько команд перемещаются вниз турнирной таблицы (но располагаются выше команд, указанных в п. 1). Места данных команд определяются по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных при прохождении выполненного упражнения, при равенстве штрафных баллов – место выше получает команда, стартовавшая раньше.

3) Отделение выполнило оба упражнения: данные команды располагаются в турнирной таблице выше команд, указанных в п. 2 и п. 1. Места данных команд определяются по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных при прохождении выполненных упражнений, при равенстве штрафных баллов – по наименьшему времени выполнения двух упражнений, при равенстве суммарного времени выполнения упражнений, место выше получает команда, стартовавшая раньше.

VI. Таблица штрафных баллов

№ п/п	Нарушение	Штрафные баллы
Упражнение № 1		
1.	Нарушение времени подготовки к выполнению упражнения (от команды «Приготовиться к выполнению упражнения» до команды «Марш» 5 минут).	1
2.	Нарушение времени выполнения упражнения (за каждые полные и неполные 10 сек сверх лимита) (Лимит 4 минуты).	1
3.	Фальшстарт газодымозащитник коснулся ПТВ и О раньше команды «марш» (за каждый факт).	1
4.	Бензорез заведен до подъёма на второй этаж палубной надстройки.	1
5.	Бензорез заведен «броском» (навису).	1
6.	От момента поднятия с обозначенного места заведенного бензореза до момента постановки его обратно Постовой на ПБ работал с поднятым забралом на каске.	2
7.	Перекрытие вентиля разветвления при нахождении газодымозащитников в палубной надстройке.	10
8.	Газодымозащитники начали движение в задымленную зону не проверив наличие воды в линии.	5
9.	Газодымозащитники начали движение в «непригодную для дыхания среду» с не соединенными между собой рукавами, не подсоединенным к рукавной линии стволом, не подсоединенной к трехходовому разветвлению рукавной линией (за каждый факт).	5
10.	Пересечение постовым на ПБ при прокладке рукавной линии проекции двери входа в «в палубную надстройку», на площадке второго этажа (за каждый факт).	5
11.	Ствольщик приступил к ликвидации (производит ликвидацию) «очага пожара» до того, как «газовый баллон» был уложен в обозначенное место, до момента сбора отделения ГДЗС в полном составе в обозначенном месте, до момента переноски ствола в обозначенное место (за каждый факт).	5
12.	При работе с ГАСИ повреждена малая емкость (смята, раздавлена, расколота и т.д) за каждую емкость.	2
13.	При работе с ГАСИ в большую емкость перелито меньше 200 миллилитров жидкости за каждые полные и не полные 50 мл.	2
14.	При работе с ГАСИ не произведено переливание жидкости из малой емкости в большую за каждую емкость.	2
15.	При работе с ГАСИ малая емкость не уложена в отведенное место за каждую емкость.	1
16.	По окончании работы ДВС ГАСИ не заглушен.	1
17.	По окончании работы расширитель или комбинированные ножницы не уложены в обозначенное место.	1
18.	Газовый баллон уложен не в обозначенном месте.	1
19.	После сбора всех газодымозащитников отделения ГДЗС внутри обозначенной зоны сбора отделения при ликвидации условного очага пожара запрещено наступать ногами, руками, коленями или иными частями тела на (или за) контрольную линию зоны сбора отделения (за каждый факт).	1
20.	Покидать зону финиша до окончания контрольного осмотра запрещено (за каждый факт).	1

Упражнение №2		
21.	Нарушение времени подготовки к выполнению упражнения (От «Приготовиться к выполнению упражнения» до команды «Марш» 5 минут).	1
22.	Нарушение времени выполнения упражнения (за каждые полные и неполные 10 сек сверх лимита) (Лимит 4 минуты).	1
23.	Фальшстарт газодымозащитник коснулся ПТВ и О раньше команды «марш» (за каждый факт).	1
Вскрытие двери №1		
24.	Бензорез поднят с земли раньше, чем газодымозащитники пересекли линию старта и заняли положение вне проекции двери.	1
25.	От момента поднятия с обозначенного места заведенного бензореза до момента постановки его обратно Постовой на ПБ работал с поднятым забралом на каске.	2
26.	Бензорез не заглушен после преодоления всеми газодымозащитниками снаряда «дверь 1».	1
27.	От момента поднятия с обозначенного места заведенного бензореза до момента постановки его обратно газодымозащитник работающий по вскрытию двери направил бензорез на газодымозащитников звена.	5
28.	Бензорез заведен или заглушен не в обозначенном месте.	1
29.	Бензорез заведен на весу (броском, не на земле).	1
30.	Во время вскрытия снаряда «дверь 1» газодымозащитники не работающие с бензорезом находятся в створе дверного проема (любая часть тела) (за каждый факт).	1
31.	Основной бензорез не заводится или вышел из строя до вскрытия снаряда «дверь1».	1
32.	При вскрытии двери допускалось пересечение её плоскости снаружи снаряда (заступление, заваливание, занос инструмента за плоскость двери, нанесение ударов ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери и т.д.).	1
Маршрут №1 («красное звено»)		
Большая эстакада		
33.	При преодолении окна эстакады газодымозащитники использовали (наступали на) конструкции ограждения (за каждый факт).	1
34.	Рабочая линия не закреплена задержкой за перила эстакады (в том числе и в случае, если задержка отцепилась при подаче воды)	5
35.	Рабочая линия неправильно закреплена задержкой за перила эстакады (петля задержки затянута не на полугайке, задержка закреплена не в обозначенном месте) (за каждый факт)	1
36.	Спуск по лестнице начат до отвязывания ствола от веревки (за каждый факт)	1
37.	Рукавная линия на уровне верхней площадки проложена не между перил лестницы в прямом.	1
38.	Нарушение порядка движения по лестницам (через 1 ступеньку и более за каждый факт).	1
Прямой		
39.	Не подана по радиостанции команда на подачу воды в линию «ВОДУ В ЛИНИЮ».	1
40.	Мишень поражена не из установленной зоны (ствольщик обеими ногами не на полу прямой за каждую мишень).	2

41.	Команда воду в линию подана раньше, чем все спустились в приямок, выход из приямка раньше, чем ствол положен на землю после поражения мишеней (за каждый факт).	2
42.	Выход из приямка не по лестнице (за каждый факт).	1
Мостик		
43.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов, преодоление снаряда мостик до ликвидации «синим» звеном горения жидкости (за каждый факт).	5
Лабиринт		
44.	Запрещено начинать преодоление снаряда до полной ликвидации горения жидкости в противне (за каждый факт).	5
Аварийный лаз №1		
45.	Газодымозащитник пересек проекцию лаза до того, как всё звено преодолело лабиринт (за каждый факт).	1
Малая эстакада		
46.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов (газодымозащитник спустился со снаряда не в ту сторону) (за каждый факт).	1
47.	Нарушение порядка движения по лестницам (газодымозащитник обязан наступить хотя бы на одну ступень за каждый факт).	1
Качающийся мост		
48.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов (газодымозащитник фиксировал подвижные элементы качающегося моста за каждый факт).	5
Маршрут №2 («синее звено»)		
Разветвление РТ-80		
49.	Крепление рукавной линии 51 мм. к веревке при помощи карабина.	1
50.	ВПС прикреплена не к стволу	1
Мостик		
51.	Тушение противня одновременно двумя огнетушителями.	1
52.	Огнетушитель (и) после ликвидации горения не установлен (ы) в обозначенное место.	1
Лабиринт		
53.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов, преодоление лабиринта не по его крыше	5
54.	Подъем и спуск на крышу лабиринта разрешено производить только по лестницам (за каждый факт).	1
55.	Запрещено начинать подъем на крышу лабиринта до полной ликвидации горения жидкости в противне (за каждый факт).	1
Аварийный лаз №1		
56.	Газодымозащитник пересек проекцию лаза до того, как всё звено преодолело лабиринт (за каждый факт).	1
Малая эстакада		
57.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов (газодымозащитник спустился со снаряда не в ту сторону) (за каждый факт).	1
58.	Нарушение порядка движения по лестницам (газодымозащитник обязан наступить хотя бы на одну ступень за каждый факт).	1


Качающийся мост		
59.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов (газодымозащитник фиксировал подвижные элементы качающегося моста за каждый факт).	5
Дверь 2 (Общие)		
60.	Вскрытие двери до окончания разбора завала и укладки автомобильных покрышек в обозначенной зоне (за каждую покрышку).	1
61.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов (газодымозащитник приступил к разбору завала раньше, чем обе ноги замыкающего звена оказались на качающемся мосту, удары инструментом или частями тела по полотну двери, зашагивание, заваливание занос инструмента за плоскость полотна двери за каждый факт).	5
62.	Укладка покрышек не в обозначенном секторе (допускается укладка произвольным способом при условии полного нахождения их проекции в границах зоны). Нарушение границ сектора (падение покрышек) до финиширования последнего газодымозащитника является штрафом (за каждую покрышку).	1
Общие нарушения		
63.	Фальстарт участник дотронулся до ПТВ и О на полу до команды «МАРШ» (за каждый факт).	1
64.	Утеря снаряжения при выполнении упражнений (за каждую единицу).	1
65.	Разрыв (расстегивание, поломка пряжки) поясного ремня и (или) плечевых ремней ДАСВ, поломка маховика вентиля баллона ДАСВ (за каждый факт).	1
66.	При выполнении упражнения снимались средства защиты рук пожарного, расстегивался и (или) снимался шлем пожарного (за каждый предмет).	1
67.	При проведении контрольного осмотра судьей выявлены следующие нарушения: не застегнут поясной (нагрудный) ремень ДАСВ, не застегнуты все клапана (застежки) на БОП и т.д.	1
68.	Нарушения участником (участниками) соревнования требований Правил по охране труда и (или) приказа МЧС России № 640, которое может привести к травмированию газодымозащитников.	20
69.	Прочие нарушения условий выполнения упражнения (за каждый факт).	1

Заместитель начальника службы –
 начальник дежурной смены СПТ ФПС ГПС
 Главного управления МЧС России
 по г. Санкт-Петербургу
 майор внутренней службы




А.Н. Печура

схема 2-го этажа корабля

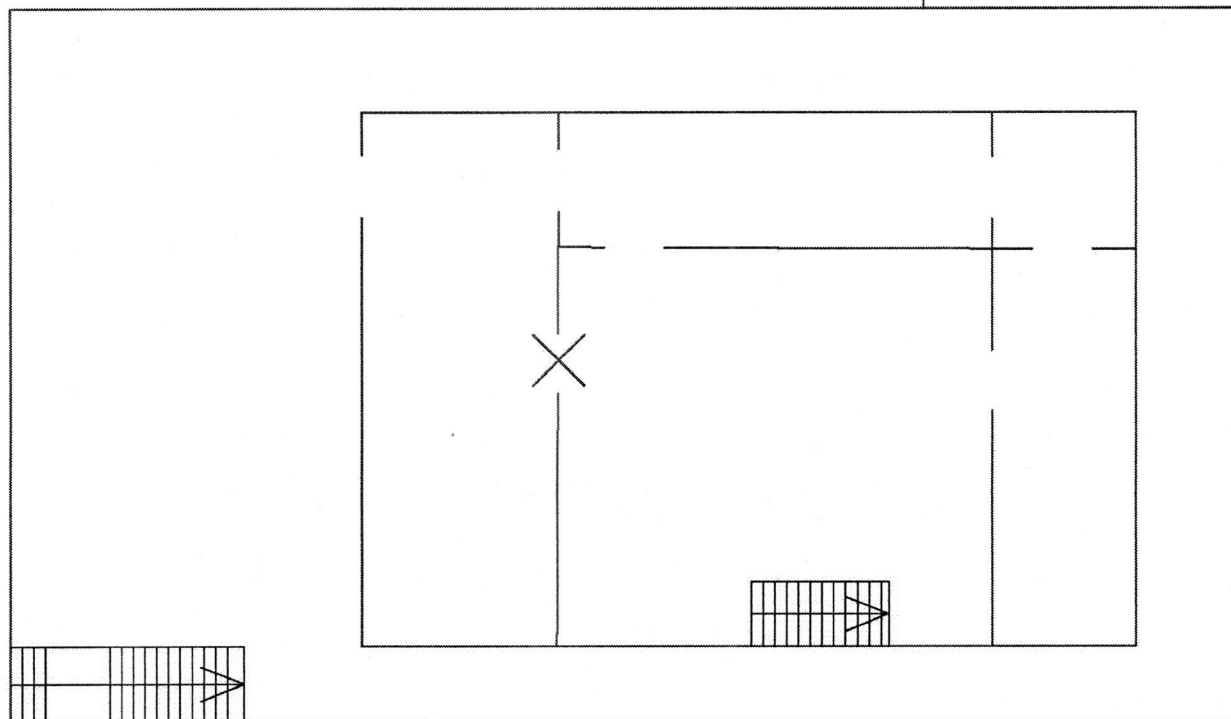

отделения

схема 1-го этажа корабля

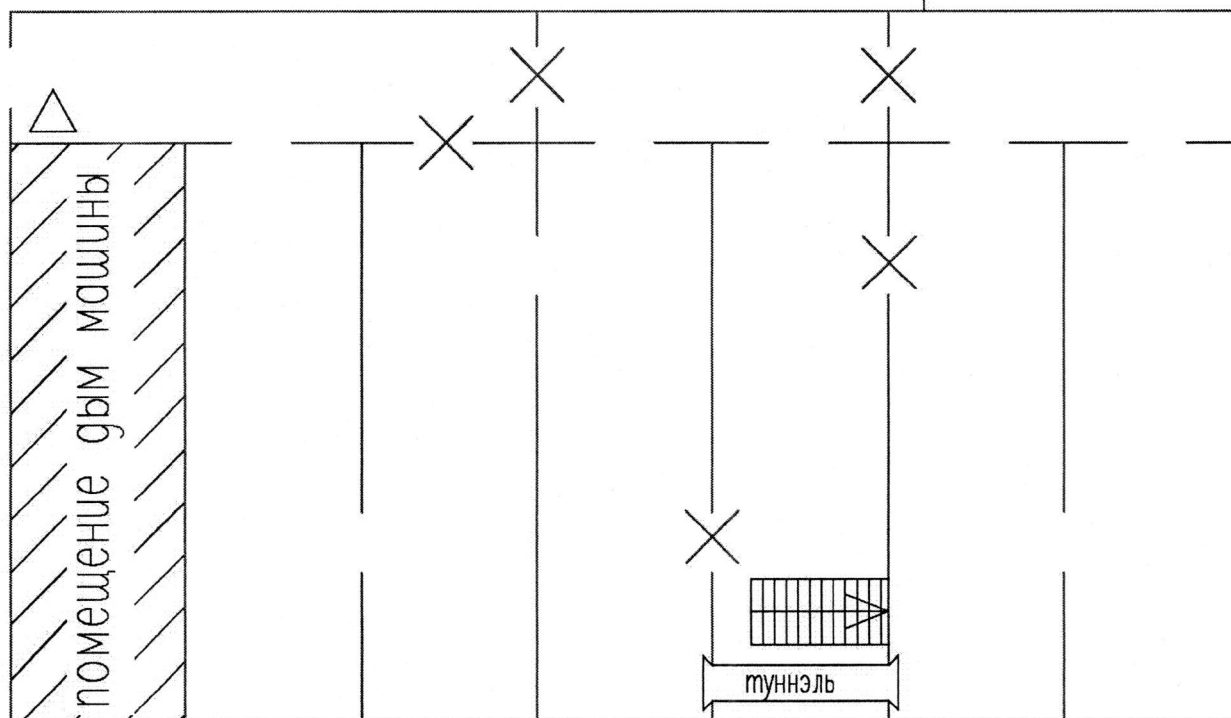

отделения

△ - баллон